INDICE

ELENCO APPARECCHI ILLUMINANTI 3
ELENCO SORGENTI LUMINOSE 9
ELENCO SOSTEGNI 9
ELENCO VIE 10
QUADRI ELETTRICI 12
- LAMPADE SENZA QUADRO DI COMANDO (QUADRO 00) 12
- QUADRO 01-1 52
- QUADRO 01-2 54
- QUADRO 02 57
- QUADRO 03 63
- QUADRO 04 65
- QUADRO 05 67
- QUADRO 06 70
- QUADRO 07 72
- QUADRO 08 75
- QUADRO 09 77
- QUADRO 10 80
- QUADRO 11-1 83
- QUADRO 11-2 86
- QUADRO 12 88
- QUADRO 13 90
- QUADRO 14 92
- QUADRO 15-1 94
- QUADRO 15-2 97
- QUADRO 16 103
- QUADRO 17-1 107
- QUADRO 17-2 109
- QUADRO 18 111
- QUADRO 19 113
- QUADRO 20-1 118
- QUADRO 20-2 121
- QUADRO 21 123

- QUADRO 22-1 127
- QUADRO 22-2 130
- QUADRO 23 133
- QUADRO 24 138
- QUADRO 25 145
- QUADRO 26 149
- QUADRO 27 151
- QUADRO 28 154
- QUADRO 29 157
- QUADRO 1000 160
- QUADRO 1001 162
- QUADRO 1002 164
- QUADRO 1002-2 166
- CENTRI COMUNALI 168

ELENCO APPARECCHI ILLUMINANTI

FOTO APPARECCHIO	TIPOLOGIA APPARECCHIO	MARCA	MODELLO	CODICE	GRADO DI PROTEZIONE	CLASSE	ESEMPIO UBICAZIONE
ARMATURA APERTA							
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Berlinguer
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Buonarroti
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Campell
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Campell
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Camperia
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Cavour
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Colombo

FOTO APPARECCHIO	TIPOLOGIA APPARECCHIO	MARCA	MODELLO	CODICE	GRADO DI PROTEZIONE	CLASSE	ESEMPIO UBICAZIONE
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Piazzale Banfi

FOTO APPARECCHIO	TIPOLOGIA APPARECCHIO	MARCA	MODELLO	CODICE	GRADO DI PROTEZIONE	CLASSE	ESEMPIO UBICAZIONE
ARMATURA CHIUSA							
	Armatura stradale	Schreder	Squalo	Ni	IP66	II	S.P. n°177
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Barassi
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Bazzini (parcheggio)
	Armatura stradale	Fivep	Oyster	Ni	IP66	II	Via Campell
	Armatura stradale	Pollice	Andromeda	Ni	Ni	Ni	Via Dalla Chiesa
	Armatura stradale	Eclatec	Lch	Ni	Ni	Ni	Via Dalla Chiesa

FOTO APPARECCHIO	TIPOLOGIA APPARECCHIO	MARCA	MODELLO	CODICE	GRADO DI PROTEZIONE	CLASSE	ESEMPIO UBICAZIONE
	Armatura stradale	Grechi	Ellisse	Vb	IP65	Ni	Via Edison
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Europa
	Armatura stradale	Eclatec	Lcm	Ni	Ni	Ni	Via Fornace
	Armatura stradale	Aec	Lunoide	Ni	IP66	II	Via Fornace
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Galilei
	Armatura stradale	G.C. Illumination	Tekna	Vb	IP66	II	Via Galilei
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Giovanni XXIII

FOTO APPARECCHIO	TIPOLOGIA APPARECCHIO	MARCA	MODELLO	CODICE	GRADO DI PROTEZIONE	CLASSE	ESEMPIO UBICAZIONE
	Armatura stradale	Disano	Giovi	1652	IP66	II	Via Grandi
	Armatura stradale	Disano	Mini Tonale	1651	IP66	II	Via Marconi
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Matteotti
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Moro
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Roma
	Armatura stradale	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via XXV Aprile

FOTO APPARECCHIO	TIPOLOGIA APPARECCHIO	MARCA	MODELLO	CODICE	GRADO DI PROTEZIONE	CLASSE	ESEMPIO UBICAZIONE
PROIETTORE							
	Proiettore	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Monumento ai Caduti
	Proiettore	Disano	Indio	1158	IP65	Ni	Oratorio di Santa Croce
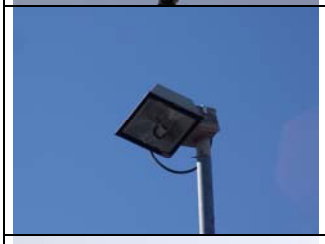	Proiettore	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Bazzini (parcheggio)
	Proiettore	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Petrarca
	Proiettore	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Roma

FOTO APPARECCHIO	TIPOLOGIA APPARECCHIO	MARCA	MODELLO	CODICE	GRADO DI PROTEZIONE	CLASSE	ESEMPIO UBICAZIONE
ARREDO URBANO							
	Arredo urbano a luce diretta	Disano	Torpedo	1240	IP66	Ni	Via Pascoli (area verde)
	Arredo urbano a luce diretta	Disano	Volo	1582	IP65	Ni	Via Petrarca (parcheggio)
	Arredo urbano a luce diretta	Pollice	Bambù	Ni	Ni	Ni	Via Bazzini (percorso ciclopedonale)
	Arredo urbano a sfera	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Bazzini (parcheggio)
	Arredo urbano a sfera	Ni	Ni	Ni	Ni	Ni	Via Bazzini (parcheggio)

Ni: non identificato

ELENCO SORGENTI LUMINOSE

TIPOLOGIA SORGENTE LUMINOSA	POTENZA (W)
Vapori di mercurio	80
Vapori di mercurio	125
Vapori di mercurio	250
Vapori di sodio ad alta pressione	70
Vapori di sodio ad alta pressione	100
Vapori di sodio ad alta pressione	150
Vapori di sodio ad alta pressione	250
Vapori di sodio ad alta pressione	400
Vapori di sodio a bassa pressione	135
Incandescenza	100

ELENCO SOSTEGNI

TIPOLOGIA SOSTEGNO	MATERIALE SOSTEGNO
Palo	Metallico
Palo ornamentale	Metallico
Palo	C.a.c.
Braccio	Metallico
Tesata	-
A parete	-
A terra	-

ELENCO VIE

NOME VIA/PIAZZA	QUADRO DI APPARTENENZA
MONUMENTO AI CADUTI	CENTRI COMUNALI
ORATORIO DI SANTA CROCE	CENTRI COMUNALI
PIAZZA PIO XII	CENTRI COMUNALI
S.P. N° 177	27 / CENTRI COMUNALI
S.S. N° 342dir	18 / 29
VIA BANFI	24
VIA BANFI (parcheggio)	CENTRI COMUNALI
VIA BARASSI	00 / 22-2 / 24 / 27
VIA BAZZINI	00 / 23 / 24
VIA BAZZINI (parcheggio)	04
VIA BAZZINI (percorso ciclopedonale)	24
VIA BERLINGUER	25
VIA BOCCACCIO	15-2
VIA BRIANZA	24
VIA BUONARROTI	00 / 20-1
VIA CALCHI NOVATI	00
VIA CAMPELL	07 / 1002-2
VIA CAMPERIA	00
VIA CARDUCCI	15-2
VIA CAVOUR	02
VIA COLOMBO	00
VIA D'ACQUISTO	23
VIA DALLA CHIESA	00
VIA DANTE	00 / 15-2 / 16
VIA DE GASPERI	00 / 08
VIA DELLA PACE	24
VIA DELLE ORCHIDEE	07
VIA DONIZETTI	10
VIA DONIZETTI (laterale)	12
VIA DON MAGNI	00
VIA DON MINZONI	00
VIA EDISON	00 / 20-1
VIA EUROPA	00 / 13 / 22-1
VIA FERMI	00
VIA FORNACE	00 / 28 / 1002
VIA GALILEI	00 / 26
VIA GARGANTINI	00
VIA GRANDI	1000
VIA GRIGNA	02
VIA INSURREZIONE	22-1 / 22-2
VIA ITALIA	00
VIA IV NOVEMBRE	00
VIA LEONARDO DA VINCI	00 / 20-2
VIA LEOPARDI	00
VIA LIBERTA'	15-1 / 15-2

VIA LUCANIA	19
VIA MARCONI	01-2 / CENTRI COMUNALI
VIA MATTEOTTI	00 / 01-1 / 01-2 / 28 / 29
VIA MAZZINI	00 / 16 / 17-1
VIA MONTE ROSA	14
VIA MONTI	00 / 02
VIA MORO	25
VIA PAPA GIOVANNI XXIII	00 / 23
VIA PARINI	00
VIA PASCOLI	15-2
VIA PASCOLI (parcheggio)	CENTRI COMUNALI
VIA PASCOLI (parco)	CENTRI COMUNALI
VIA PASTORE	00
VIA PELLICO	02
VIA PEROSI	11-2
VIA PERTINI	25
VIA PER VILLANOVA	00
VIA PER VILLANOVA (laterale)	1001
VIA PETRARCA	15-1
VIA PETRARCA (parcheggio)	CENTRI COMUNALI
VIA PIAVE	05
VIA PIEMONTE	19
VIA PORTA	00
VIA PREMOLI	00
VIA I° MAGGIO	21
VIA PUCCINI	09
VIA RESEGONE	02
VIA ROMA	00 / 05
VIA ROSSINI	09 / 11-1
VIA SANTI CORNELIO E CIPRIANO	23
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	00
VIA SARDEGNA	19
VIA SICILIA	19
VIA XXV APRILE	21
VIA XXV APRILE (area a prato)	21
VIA VERDI	00 / 06
VIA VIVALDI	10 / 11-1
VIA VOLTA	16
VICOLO BERETTA	00
VICOLO GARGANTINI	00
PIAZZA CALCHI NOVATI	00
PIAZZA MANZONI	00
PIAZZA PIO XII	00
PIAZZALE BANFI	03

LAMPADE SENZA QUADRO DI COMANDO (QUADRO 00)

VIA BARASSI
VIA BAZZINI
VIA BUONARROTI
VIA CALCHI NOVATI
VIA CAMPERIA
VIA COLOMBO
VIA DALLA CHIESA
VIA DANTE
VIA DE GASPERI
VIA DELLA PACE
VIA DON MAGNI
VIA DON MINZONI
VIA EDISON
VIA EUROPA
VIA FERMI
VIA FORNACE
VIA GALILEI
VIA GARGANTINI
VIA ITALIA
VIA IV NOVEMBRE
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA LEOPARDI
VIA MATTEOTTI
VIA MAZZINI
VIA MONTI
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA PARINI
VIA PASTORE
VIA PER VILLANOVA
VIA PORTA
VIA PREMOLI
VIA ROMA
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
VIA VERDI
VICOLO BERETTA
VICOLO GARGANTINI
PIAZZA CALCHI NOVATI
PIAZZA MANZONI
PIAZZA PIO XII

Ubicazione: -
-
Inquadramento territoriale
-

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	1
Via	Via Barassi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7,5
Altezza da terra (m)	8
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	1,2
Avanzamento (m)	1,2
Tilt (m)	15°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Braccio
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	2
Via	Via Bazzini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	9 – 8
Interdistanza (m)	23
Sbraccio (m)	1,3
Avanzamento (m)	-1 - -2,2
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

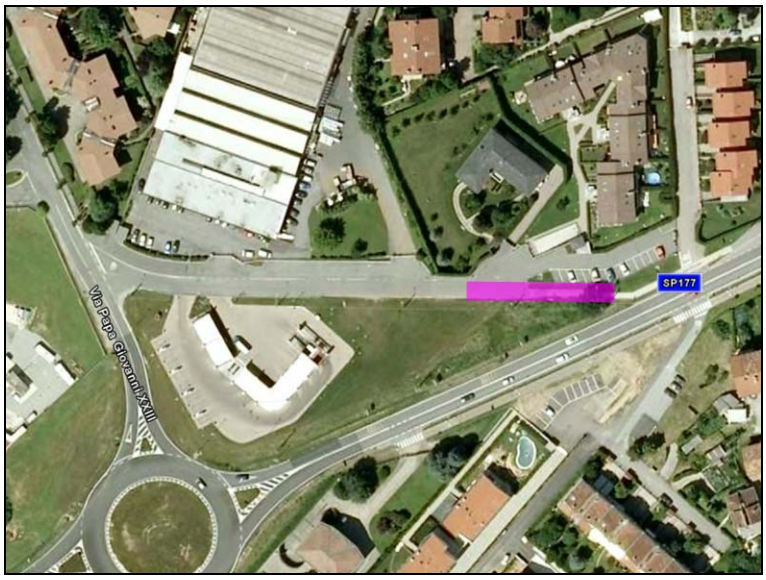

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	2
Via	Via Buonarroti
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	8
Interdistanza (m)	26
Sbraccio (m)	1,4
Avanzamento (m)	-0,8
Tilt (m)	13°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	2
Via	Via Calchi Novati
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	3,5
Altezza da terra (m)	7,5 – 6,5
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	2,1 – 0,9
Avanzamento (m)	2,1 – 0,9
Tilt (m)	16° - 12°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Braccio
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	3
Via	Via Camperia
Tipo applicazione	Parcheggio
Altezza da terra (m)	8 – 7,5
Sbraccio (m)	2 – 1
Tilt (m)	16° - 21°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W - 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Braccio Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	2
Via	Via Colombo
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	8
Interdistanza (m)	30
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	-1,7
Tilt (m)	18°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni -Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	7
Via	Via Dalla Chiesa
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	12
Interdistanza (m)	40
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-1,8
Tilt (m)	9° - 7° - 0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Eclatec - Lch Pollice - Andromeda Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Sufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Da riverniciare Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	1
Via	Via Dante
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	7,2
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	1
Avanzamento (m)	1
Tilt (m)	24°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Braccio
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	1
Via	Via De Gasperi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	12
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-1,5
Tilt (m)	9°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Eclatec - Lch
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	9
Via	Via della Pace
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	7,5 – 10
Interdistanza (m)	38
Sbraccio (m)	1,5
Avanzamento (m)	-3 - -0,6
Tilt (m)	13° - 9°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni – Ni Eclatec - Lch
Condizioni apparecchio	Insufficiente Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	4
Via	Via Don Magni
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	7,5
Interdistanza (m)	31
Sbraccio (m)	1,4
Avanzamento (m)	0,6
Tilt (m)	14°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

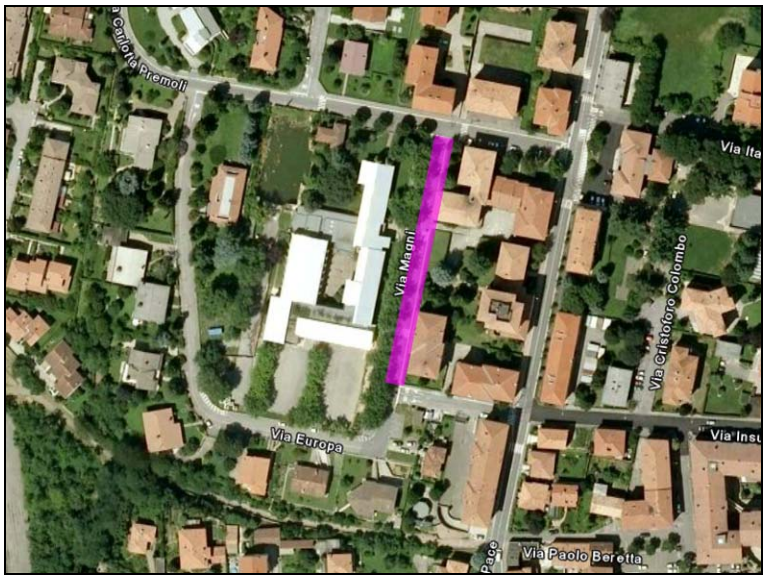

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	3
Via	Via Don Minzoni
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5
Altezza da terra (m)	8 - 12
Interdistanza (m)	24
Sbraccio (m)	1,5
Avanzamento (m)	-1,3 - -1
Tilt (m)	18° - 9°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni - Ni Eclatec – Lch
Condizioni apparecchio	Insufficiente Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	7
Via	Via Edison
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,5
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	1,5 - 1,3
Avanzamento (m)	-0,2 - -0,4
Tilt (m)	16° - 4°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni - Ni Grechi - Ellisse
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W – 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	1
Via	Via Europa
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	8
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	1,5
Avanzamento (m)	1,5
Tilt (m)	17°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

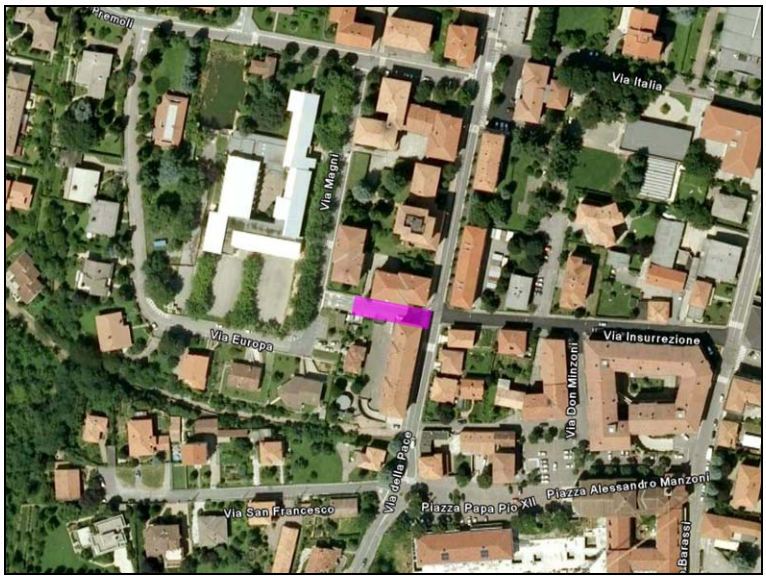

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	6
Via	Via Fermi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	8,5
Interdistanza (m)	30
Sbraccio (m)	2,2
Avanzamento (m)	-2,8
Tilt (m)	20°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Da riverniciare
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	5
Via	Via Fornace
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	7,5 – 7,8
Interdistanza (m)	29
Sbraccio (m)	2
Avanzamento (m)	0,4
Tilt (m)	5° - 20°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Eclatec - Lch Grechi – Ellisse Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W - 125W Sodio ad alta pressione 100W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

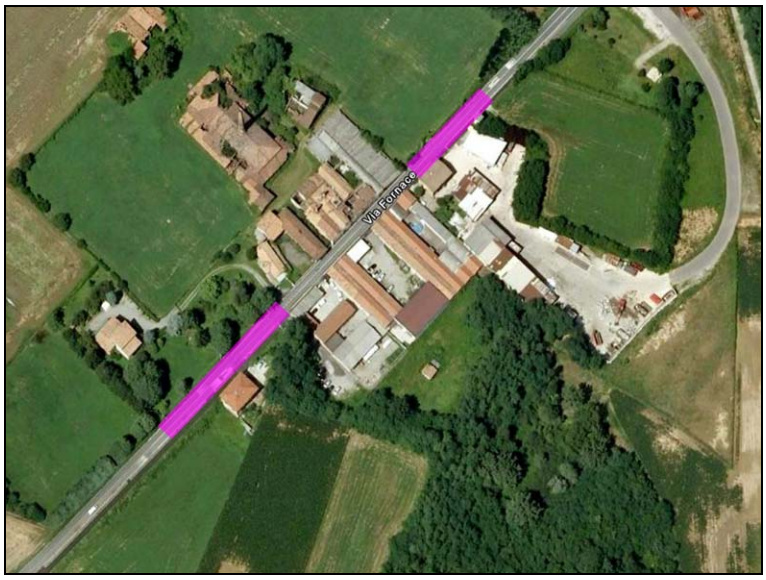

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	11
Via	Via Galilei
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	7,5 – 8,5
Interdistanza (m)	31
Sbraccio (m)	2,5 – 2
Avanzamento (m)	0,8 – 0,2 – 0,4
Tilt (m)	14° - 20°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Schreder - Squalo
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W - 125W Sodio ad alta pressione 100W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo Braccio
Materiale sostegno	Cemento Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono Da riverniciare
Tipo di linea elettrica	Aerea Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	6
Via	Via Gargantini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	4,5
Altezza da terra (m)	6,5 – 7,5 - 8
Interdistanza (m)	32
Sbraccio (m)	2,1 – 1,8
Avanzamento (m)	2,3 – 2,1
Tilt (m)	16°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Tesata Braccio Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	5
Via	Via Italia
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,5
Interdistanza (m)	27
Sbraccio (m)	1,5
Avanzamento (m)	-0,4
Tilt (m)	18°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

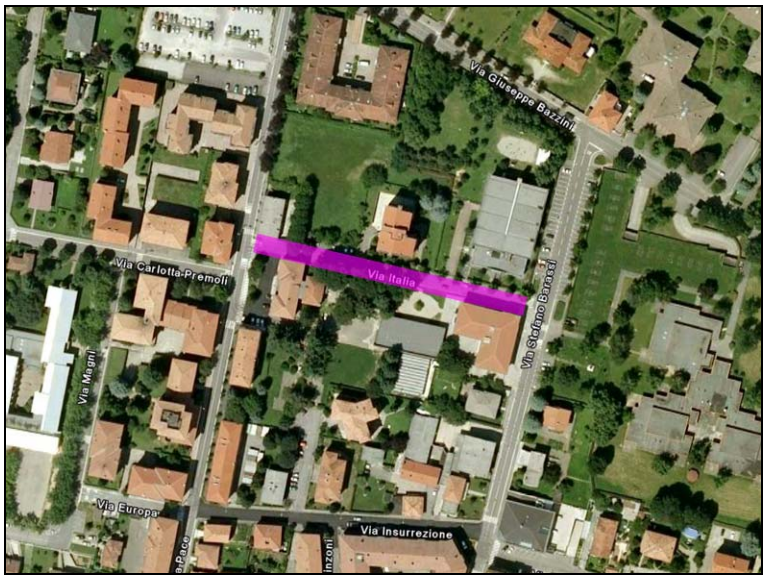

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	27
Via	Via IV Novembre
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	8,5 – 9,5 – 5,8 – 8
Interdistanza (m)	31
Sbraccio (m)	2 – 1,8 – 2,3 – 1,5
Avanzamento (m)	1,3 – 1,1 – 2,3 – 1,5 - 2
Tilt (m)	17° - 23° - 20° - 0°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Fivep – Oyster
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W - 250W Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo Braccio
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea Interrara
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

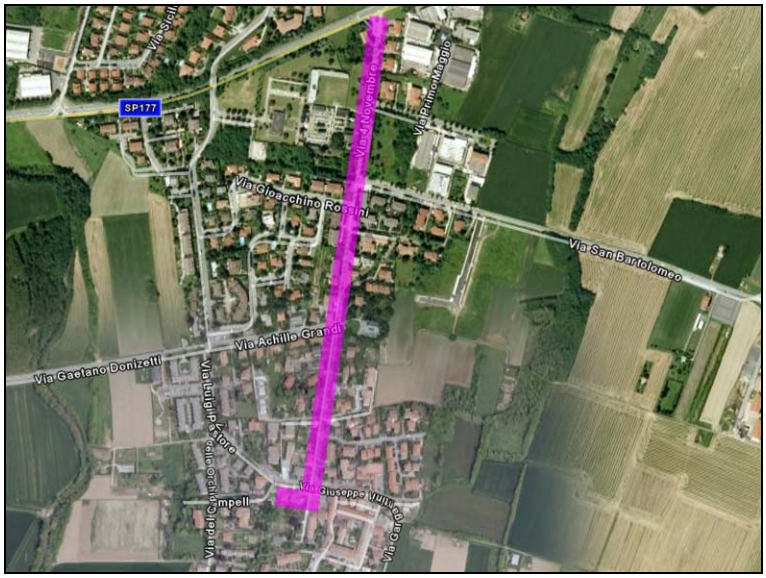

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	4
Via	Via Leonardo da Vinci
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	8,5
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	2
Avanzamento (m)	0,3
Tilt (m)	20°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Da riverniciare
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	2
Via	Via Leopardi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	9
Altezza da terra (m)	7,5
Interdistanza (m)	31
Sbraccio (m)	1,5
Avanzamento (m)	2
Tilt (m)	15°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	1
Via	Via Matteotti
Tipo applicazione	Rotatoria
Altezza da terra (m)	12
Sbraccio (m)	-
Tilt (m)	21°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 250W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

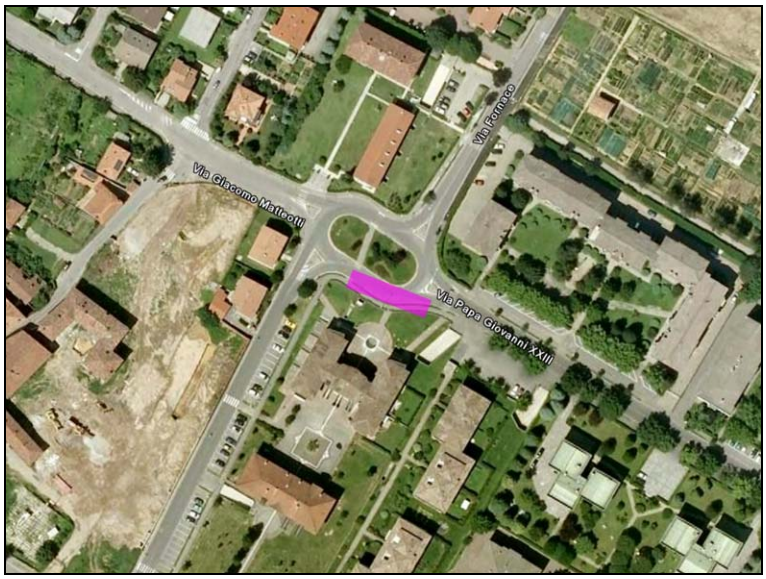

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	2
Via	Via Mazzini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	8,5 - 7
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	2,3 - 1
Avanzamento (m)	1,4 – 1
Tilt (m)	17°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Eclatec – Lch Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Cemento
Stato del sostegno	Da riverniciare Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	3
Via	Via Monti
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	7,5
Interdistanza (m)	32
Sbraccio (m)	1,3
Avanzamento (m)	1,3
Tilt (m)	18°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	11
Via	Via Papa Giovanni XXIII
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	12
Interdistanza (m)	46
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-2,3
Tilt (m)	10°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 250W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Da riverniciare Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

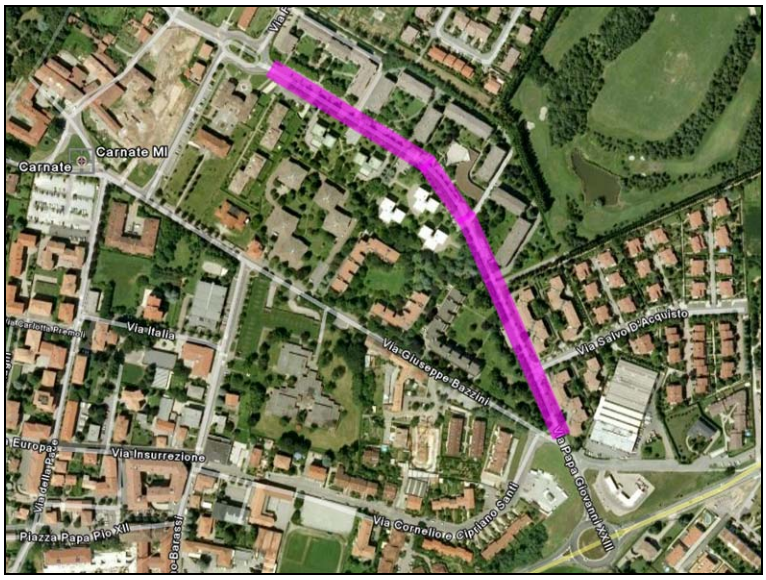

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	5
Via	Via Parini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	7,5 – 8,5
Interdistanza (m)	30
Sbraccio (m)	1,5 – 2,3
Avanzamento (m)	1,5 - -2,7
Tilt (m)	17° - 20°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

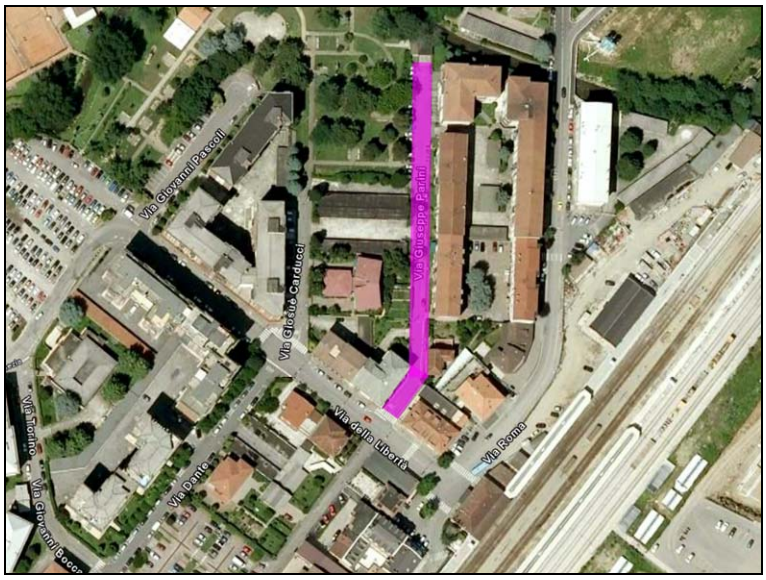

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	18
Via	Via Pastore
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	8 - 10
Interdistanza (m)	26
Sbraccio (m)	1,6 – 1,8 – 0
Avanzamento (m)	0 – 0,2
Tilt (m)	17° - 0° - 9°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Fivep – Oyster
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 100W - 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Da riverniciare Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	12
Via	Via per Villanova
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	8,5 – 7,2
Interdistanza (m)	32
Sbraccio (m)	2
Avanzamento (m)	-0,5 - -0,7
Tilt (m)	17° - 14° - 0°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni Grechi - Ellisse
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W - 125W - 250W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato Cemento
Stato del sostegno	Buono Da sostituire
Tipo di linea elettrica	Interrata Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	4
Via	Via Porta
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7 - 8
Interdistanza (m)	50
Sbraccio (m)	3,5 – 1,2
Avanzamento (m)	1,7 – -0,6
Tilt (m)	0° - 15°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni Grechi - Ellisse
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

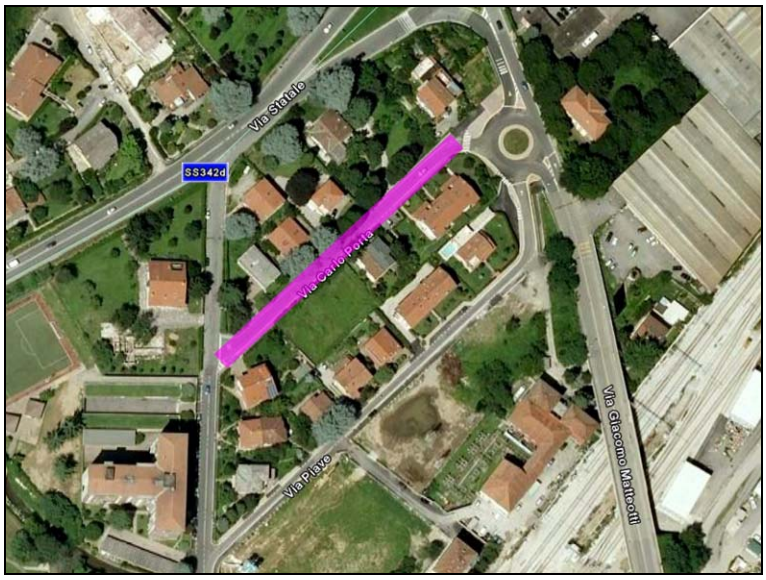

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	15
Via	Via Premoli
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	8,3 – 7,5 - 7
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	2 – 1,7 – 1,5
Avanzamento (m)	0 - -0,3
Tilt (m)	16° - 18°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Aec - Lunoide
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W - 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	4
Via	Via Roma
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5
Altezza da terra (m)	7,8 – 8 - 7
Interdistanza (m)	37
Sbraccio (m)	0,3 – 1,1 – 0,7
Avanzamento (m)	-1,7 - -1,9 - -1,3
Tilt (m)	26° - 16° - 5° - 15°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa Proiettore
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Braccio Palo Parete
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	6
Via	Via San Francesco d'Assisi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,5
Interdistanza (m)	31
Sbraccio (m)	1,4
Avanzamento (m)	1,4
Tilt (m)	15°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	7
Via	Via Verdi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	3,5
Altezza da terra (m)	6,5 – 6 – 8 – 5,7
Interdistanza (m)	32
Sbraccio (m)	1,2 – 3 – 1,8 – 1,5
Avanzamento (m)	1,2 – 3 – 1,5
Tilt (m)	20° - 0°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W Sodio ad alta pressione 100W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Braccio Palo Tesata
Materiale sostegno	Acciaio zincato Acciaio verniciato Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	2
Via	Vicolo Beretta
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	4
Altezza da terra (m)	6,2 – 6
Interdistanza (m)	24
Sbraccio (m)	0,2
Avanzamento (m)	0,2 - -1,2
Tilt (m)	3°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo Braccio
Materiale sostegno	Acciaio zincato Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	2
Via	Vicolo Gargantini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	4,5
Altezza da terra (m)	7
Interdistanza (m)	36
Sbraccio (m)	1,8 – 0,3
Avanzamento (m)	1,8 – 0,3
Tilt (m)	14°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Braccio
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	2
Via	Piazza Calchi Novati
Tipo applicazione	Piazza
Altezza da terra (m)	5,3 – 7,5
Sbraccio (m)	1,8 – 2,5
Tilt (m)	18°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Braccio
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	2
Via	Piazza Manzoni
Tipo applicazione	Piazza
Altezza da terra (m)	8
Sbraccio (m)	1,5
Tilt (m)	16°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	00
N° punti luce	3
Via	Piazza Pio XII
Tipo applicazione	Piazza
Altezza da terra (m)	12
Sbraccio (m)	-
Tilt (m)	9°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Eclatec - Lch
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 01-1

VIA MATTEOTTI

Ubicazione: via Matteotti
Inquadramento territoriale

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	01-1
N° punti luce	2
Via	Via Matteotti
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	10
Interdistanza (m)	31
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-0,5
Tilt (m)	10°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 01-2

VIA MARCONI
VIA MATTEOTTI

Ubicazione: via Matteotti
Inquadramento territoriale

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	01-2
N° punti luce	1
Via	Via Marconi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	10
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-0,5
Tilt (m)	10°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	01-2
N° punti luce	6
Via	Via Matteotti
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	10
Interdistanza (m)	31
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-0,5 - -1,2
Tilt (m)	10°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Aec - Lunoide
Condizioni apparecchio	Sufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono Da sostituire
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 02

VIA CAVOUR
VIA GRIGNA
VIA MONTI
VIA PELLICO
VIA RESEGONE

Ubicazione: via Pellico

Inquadramento territoriale

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	02
N° punti luce	6
Via	Via Cavour
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	24
Sbraccio (m)	1 – 1,8
Avanzamento (m)	1
Tilt (m)	18°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	02
N° punti luce	6
Via	Via Grigna
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	7,5
Interdistanza (m)	23
Sbraccio (m)	1,8 - 1
Avanzamento (m)	1,8 - 1
Tilt (m)	18° - 14°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	02
N° punti luce	1
Via	Via Monti
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	1,4
Avanzamento (m)	1,4
Tilt (m)	12°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	02
N° punti luce	6
Via	Via Pellico
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	32
Sbraccio (m)	0,9
Avanzamento (m)	0,9
Tilt (m)	14°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Da riverniciare Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	02
N° punti luce	12
Via	Via Resegone
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	1,3
Avanzamento (m)	1,3
Tilt (m)	15°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W Sodio ad alta pressione 100W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 03

PIAZZALE BANFI

Ubicazione: piazzale Banfi
Inquadramento territoriale
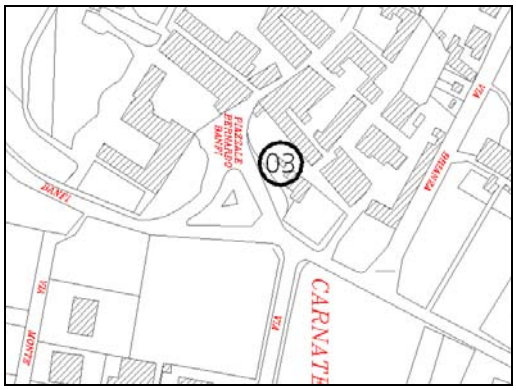

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	3
N° punti luce	2
Via	Piazzale Banfi
Tipo applicazione	Stradale
Altezza da terra (m)	6,5 - 7
Sbraccio (m)	2,5 – 4,5
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Braccio Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

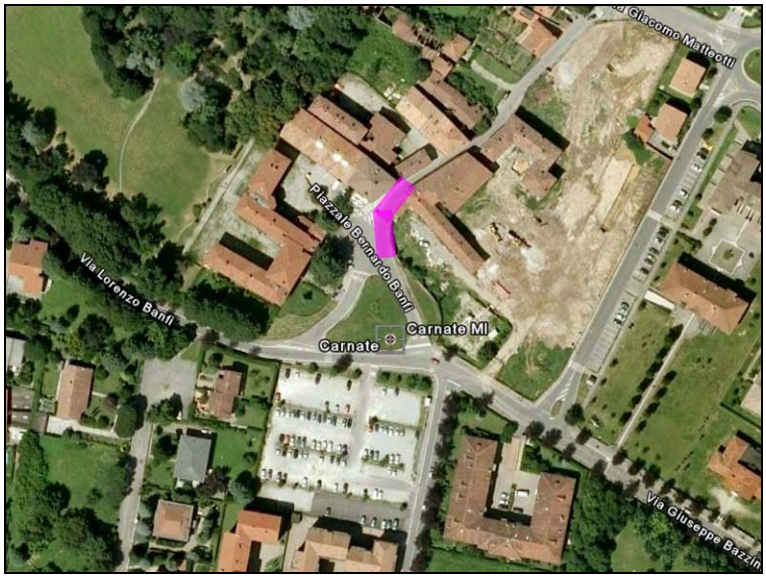

QUADRO 04

VIA BAZZINI (parcheggio)

Ubicazione: via Bazzini

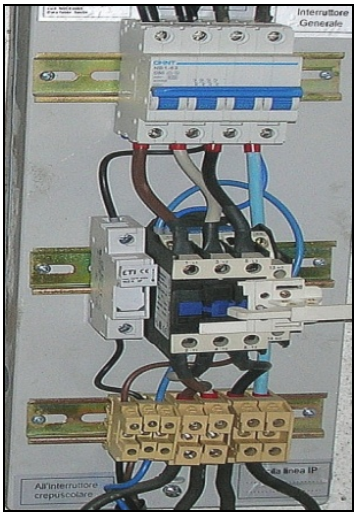

Inquadramento territoriale

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	04
N° punti luce	11
Via	Via Bazzini
Tipo applicazione	Parcheggio
Altezza da terra (m)	8 – 10 – 3,6
Sbraccio (m)	-
Tilt (m)	5° - 7°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa Proiettore Arredo urbano a sfera
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano Vetro trasparente
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente Sufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 70W - 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato Vetroresina
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

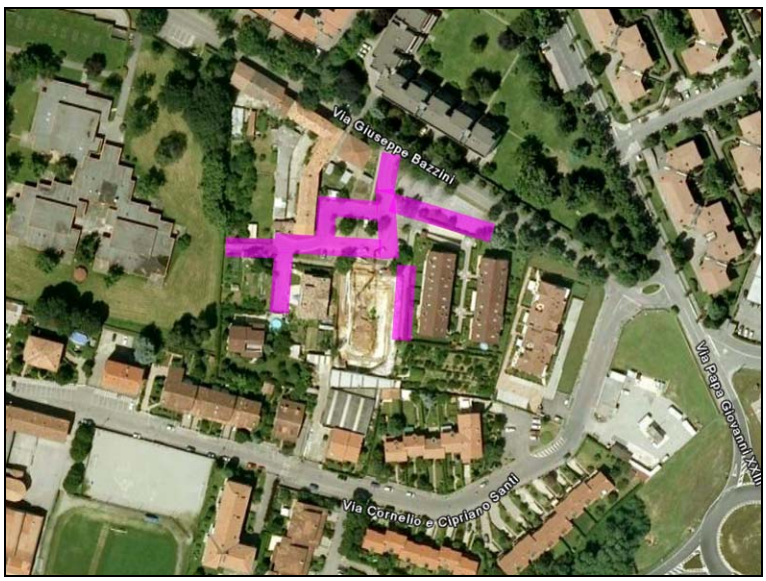

QUADRO 05

VIA PIAVE
VIA ROMA

Ubicazione: via Roma
Inquadramento territoriale


TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	05
N° punti luce	4
Via	Via Piave
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	3,5
Altezza da terra (m)	8
Interdistanza (m)	35
Sbraccio (m)	1
Avanzamento (m)	-1,2
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Fivep – Oyster
Condizioni apparecchio	Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 100W
Conformità L.R.38/04	Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	05
N° punti luce	11
Via	Via Roma
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7 - 9
Altezza da terra (m)	9 – 8 – 11 - 7
Interdistanza (m)	40
Sbraccio (m)	1,3
Avanzamento (m)	1,3
Tilt (m)	26° - 13° - 17°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa Proiettore
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 150W - 250W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo Braccio
Materiale sostegno	Cemento Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

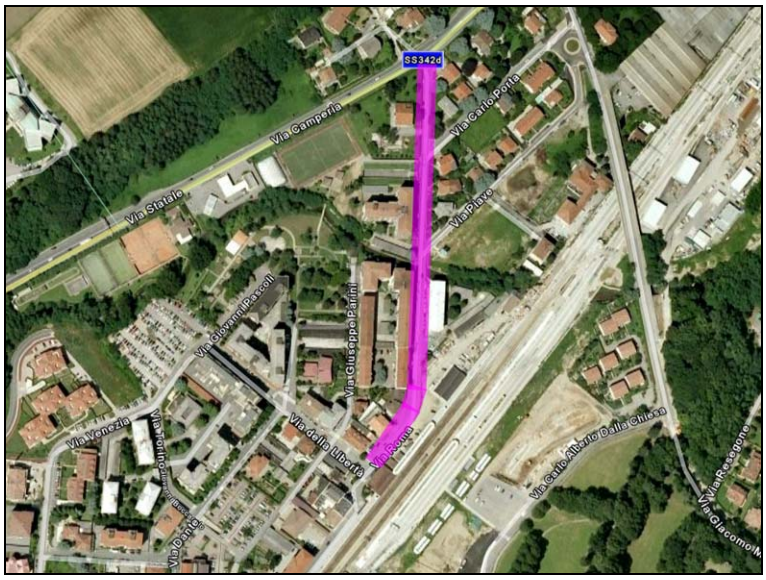

QUADRO 06

VIA VERDI

Ubicazione: via Verdi
Inquadramento territoriale
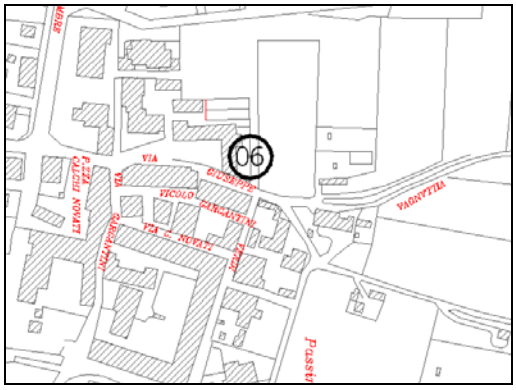

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	06
N° punti luce	3
Via	Via Verdi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	8
Interdistanza (m)	27
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	0
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 07

VIA CAMPELL
VIA DELLE ORCHIDEE

Ubicazione: via Campell

Inquadramento territoriale

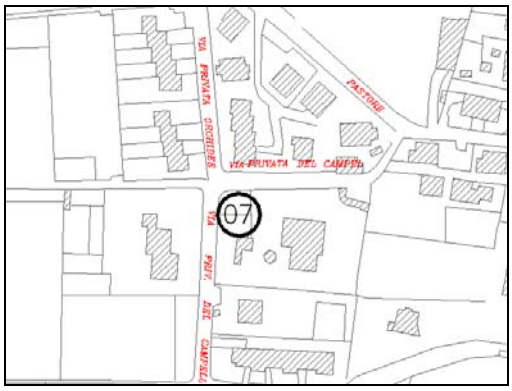

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	07
N° punti luce	6
Via	Via Campell
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	6 - 8
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	0 - -1,2
Tilt (m)	0° - 15°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W - 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	07
N° punti luce	4
Via	Via delle Orchidee
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	8
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-1,2
Tilt (m)	13°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

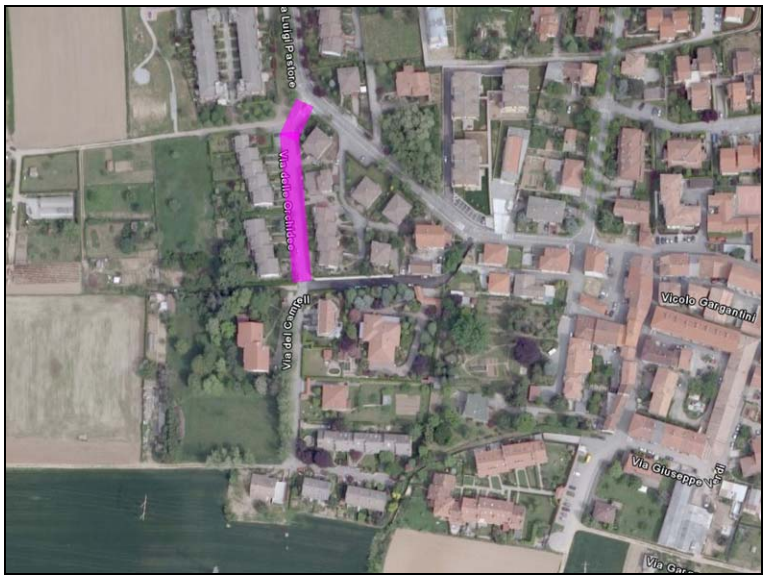

QUADRO 08

VIA DE GASPERI

Ubicazione: via de Gasperi
Inquadramento territoriale
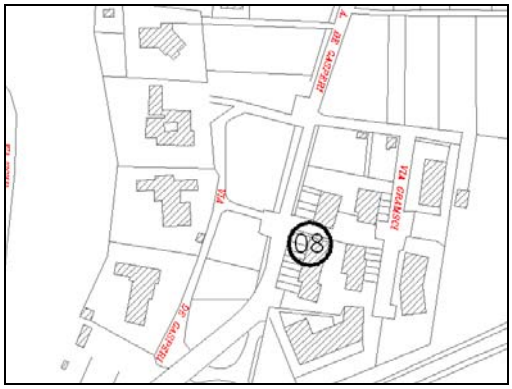

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	08
N° punti luce	13
Via	Via de Gasperi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	8 – 8,7
Interdistanza (m)	30
Sbraccio (m)	2 – 1,2
Avanzamento (m)	2 – 0,4 – 0,7
Tilt (m)	15° - 5° - 22°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Fivep – Oyster Disano - Giovi
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 100W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Cemento
Stato del sostegno	Da riverniciare Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata - Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 09

VIA PUCCINI
VIA ROSSINI

Ubicazione: via Donizetti

Inquadramento territoriale

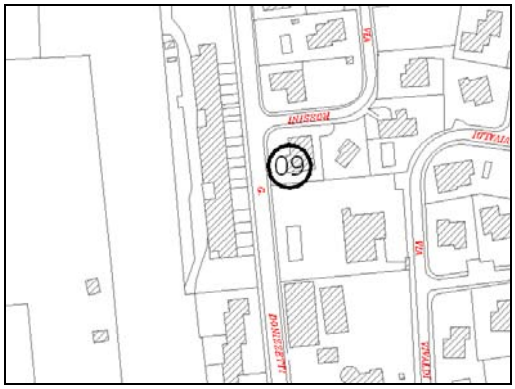

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	09
N° punti luce	2
Via	Via Puccini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	30
Sbraccio (m)	1,2
Avanzamento (m)	-0,2
Tilt (m)	17°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni- Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	09
N° punti luce	9
Via	Via Rossini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	25
Sbraccio (m)	1,2
Avanzamento (m)	-0,2
Tilt (m)	17° - 0°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Fivep – Oyster
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W Sodio ad alta pressione 100W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

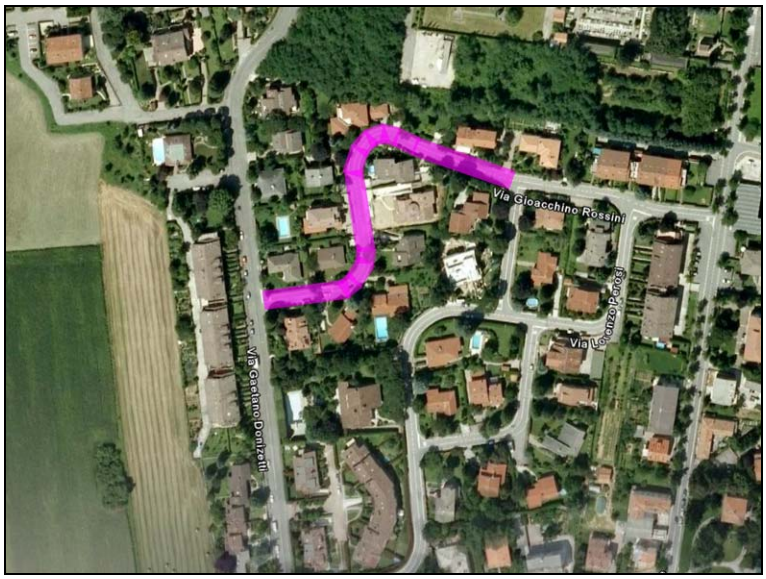

QUADRO 10

VIA DONIZETTI
VIA VIVALDI

Ubicazione: via Vivaldi
Inquadramento territoriale
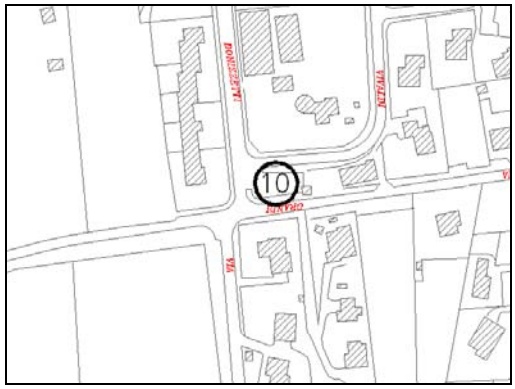

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	10
N° punti luce	16
Via	Via Donizetti
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	8,7 – 7,8 – 8
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	2 – 1,7
Avanzamento (m)	0,2 – 0,4
Tilt (m)	22° - 18°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Schreder - Squalo
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 100W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Da riverniciare Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	10
N° punti luce	6
Via	Via Vivaldi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	1,2
Avanzamento (m)	0
Tilt (m)	17°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 11-1

VIA ROSSINI
VIA VIVALDI

Ubicazione: via Vivaldi
Inquadramento territoriale


TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	11-1
N° punti luce	4
Via	Via Rossini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	25
Sbraccio (m)	1,2
Avanzamento (m)	-0,2
Tilt (m)	17°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

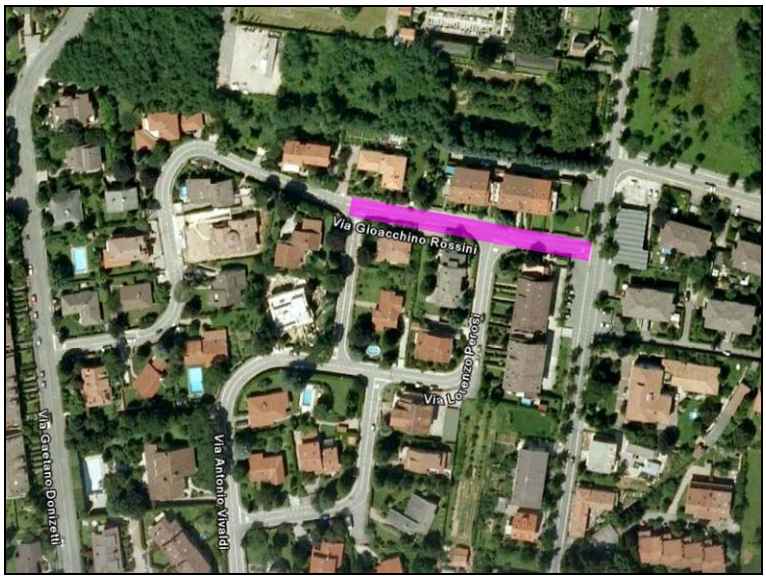

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	11 - 1
N° punti luce	9
Via	Via Vivaldi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	1,2
Avanzamento (m)	0
Tilt (m)	17°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 11-2

VIA PEROSI

Ubicazione: via Vivaldi
Inquadramento territoriale


TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	11-2
N° punti luce	4
Via	Via Perosi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	29
Sbraccio (m)	1,2
Avanzamento (m)	0
Tilt (m)	17°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

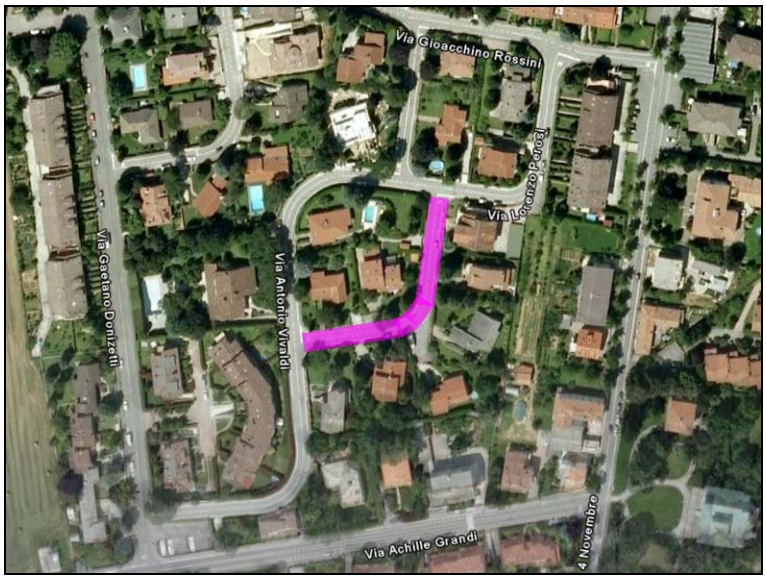

QUADRO 12

VIA DONIZETTI (laterale)

Ubicazione: via Donizetti

Inquadramento territoriale

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	12
N° punti luce	6
Via	Via Donizetti (laterale)
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	9,5
Interdistanza (m)	27
Sbraccio (m)	1,7
Avanzamento (m)	0,4
Tilt (m)	17°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Aec - Lunoide
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 13

VIA EUROPA

Ubicazione: via Europa
Inquadramento territoriale


TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	13
N° punti luce	9
Via	Via Europa
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	8,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	29
Sbraccio (m)	1,4
Avanzamento (m)	1,4
Tilt (m)	14° - 6° - 0°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Fivep - Oyster Schreder - Squalo
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W Sodio ad alta pressione 100W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Da riverniciare Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 14

VIA MONTE ROSA

Ubicazione: via Premoli
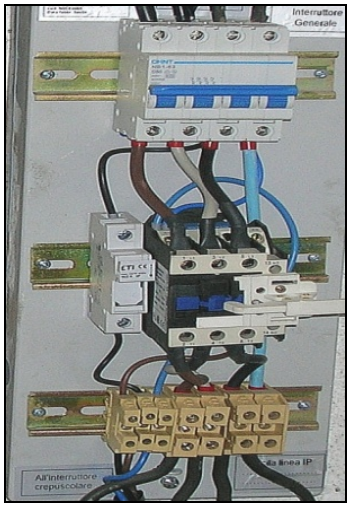
Inquadramento territoriale
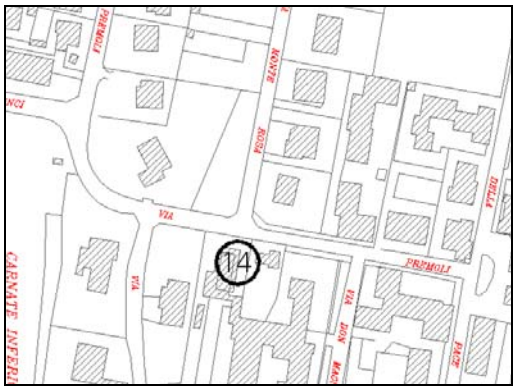

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	14
N° punti luce	5
Via	Via Monte Rosa
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7,5
Altezza da terra (m)	8
Interdistanza (m)	29
Sbraccio (m)	0,9 – 2
Avanzamento (m)	0,9
Tilt (m)	15°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 15-1

VIA LIBERTA'
VIA PETRARCA

Ubicazione: via Libertà
Inquadramento territoriale


TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	15-1
N° punti luce	4
Via	Via Libertà
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	9
Altezza da terra (m)	8 - 9
Interdistanza (m)	25
Sbraccio (m)	2 – 1,8
Avanzamento (m)	1,6 – 1,4
Tilt (m)	19° - 17°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	15-1
N° punti luce	7
Via	Via Petrarca
Tipo applicazione	Via pedonale - Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	8 – 12 - 14
Interdistanza (m)	25
Sbraccio (m)	1,2
Avanzamento (m)	-0,2
Tilt (m)	20°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Proiettore
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W Sodio ad alta pressione 250W – 400W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 15-2

VIA BOCCACCIO
VIA CARDUCCI
VIA DANTE
VIA LIBERTA'
VIA PASCOLI

Ubicazione: via Libertà

Inquadramento territoriale



TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	15-2
N° punti luce	2
Via	Via Boccaccio
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	25
Sbraccio (m)	1,4
Avanzamento (m)	1,1
Tilt (m)	14°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Da riverniciare
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	15-2
N° punti luce	3
Via	Via Carducci
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	25
Sbraccio (m)	1,9
Avanzamento (m)	1,9
Tilt (m)	21°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

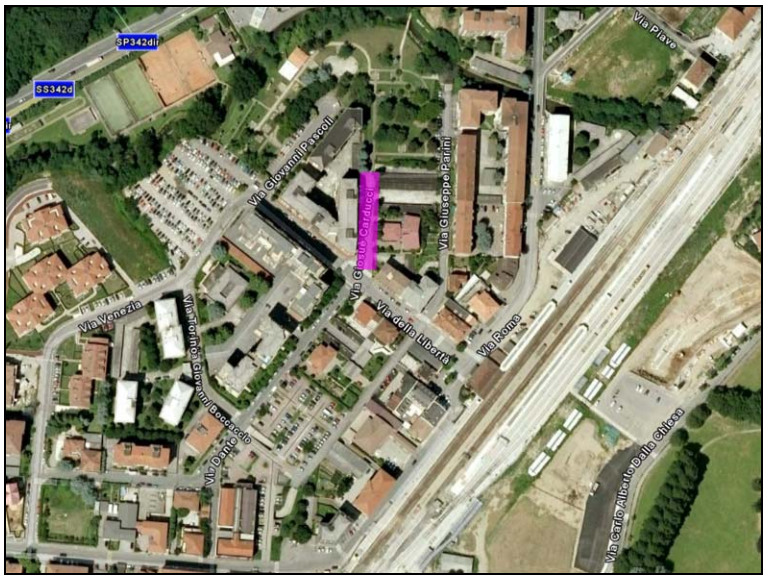

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	15-2
N° punti luce	6
Via	Via Dante
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	8,5
Altezza da terra (m)	7,8 – 10 - 14
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	1,4
Avanzamento (m)	1,4 - -1 - -1,6
Tilt (m)	18° - 9° - 19°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa Proiettore
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Eclatec - Lch
Condizioni apparecchio	Insufficiente Sufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W Sodio ad alta pressione 150W – 400W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	15-2
N° punti luce	3
Via	Via Libertà
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	9
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	29
Sbraccio (m)	2
Avanzamento (m)	2
Tilt (m)	18°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

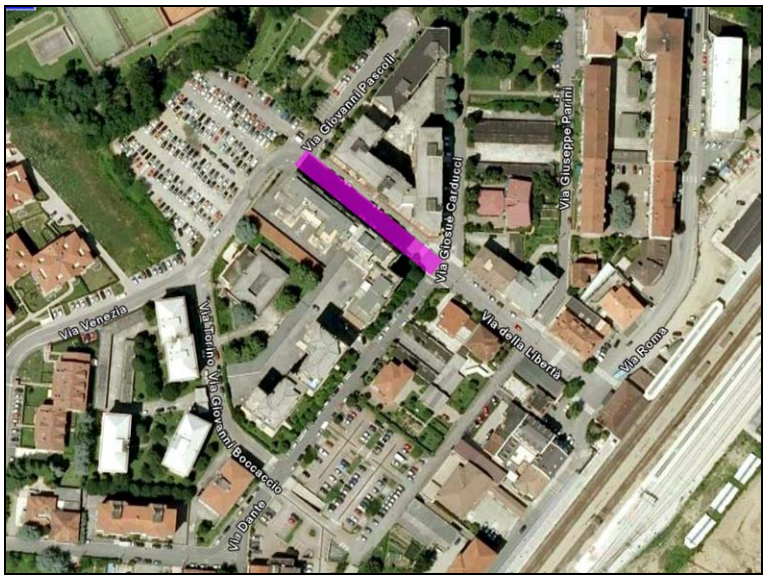

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	15-2
N° punti luce	3
Via	Via Pascoli
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	10
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	29
Sbraccio (m)	2
Avanzamento (m)	1,2
Tilt (m)	20° - 10°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

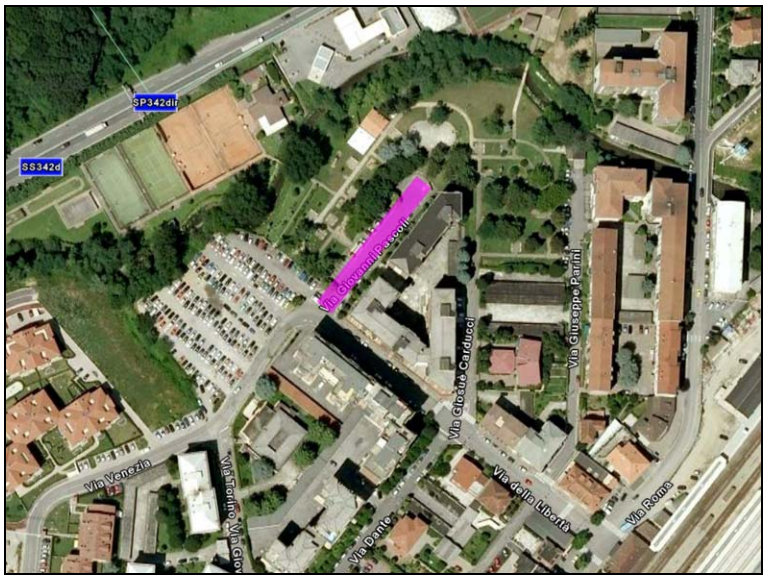

QUADRO 16

VIA DANTE
VIA MAZZINI
VIA VOLTA

Ubicazione: via Mazzini

Inquadramento territoriale

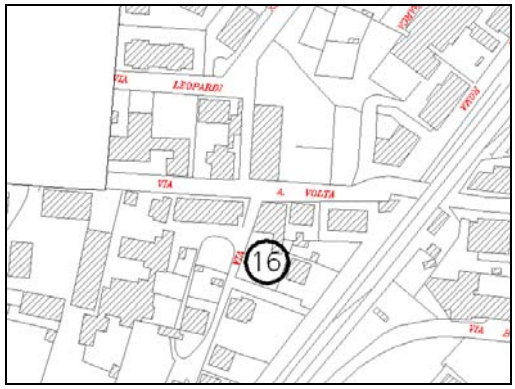

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	16
N° punti luce	1
Via	Via Dante
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	7,2
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	1
Avanzamento (m)	1
Tilt (m)	24°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Braccio
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	16
N° punti luce	3
Via	Via Mazzini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	7,5
Interdistanza (m)	29
Sbraccio (m)	2
Avanzamento (m)	2 – 1,4
Tilt (m)	5°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo Braccio
Materiale sostegno	Cemento Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	16
N° punti luce	4
Via	Via Volta
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	9,5
Altezza da terra (m)	6,8 – 7
Interdistanza (m)	44
Sbraccio (m)	3,75
Avanzamento (m)	3,75
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo Tesata
Materiale sostegno	Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 17-1

VIA MAZZINI

Ubicazione: via Mazzini

Inquadramento territoriale



TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	17-1
N° punti luce	5
Via	Via Mazzini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	10
Interdistanza (m)	32
Sbraccio (m)	1,5
Avanzamento (m)	- 1,3
Tilt (m)	13°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Grechi - Ellisse
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 100W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 17-2

VIA MAZZINI

Ubicazione: via Mazzini
Inquadramento territoriale


TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	17-2
N° punti luce	1
Via	Via Mazzini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	8,7
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	2
Avanzamento (m)	1
Tilt (m)	19°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Eclatech - Lch
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Da riverniciare
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 18

S.S. N° 342dir MILANO LECCO

Ubicazione: via Camperia
Inquadramento territoriale
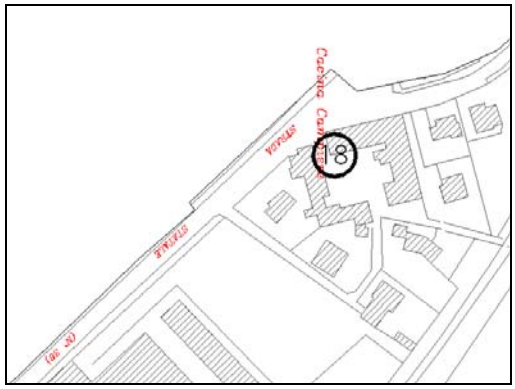

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	18
N° punti luce	9
Via	S.S. n° 342dir Milano Lecco
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7,5
Altezza da terra (m)	9 - 12
Interdistanza (m)	31
Sbraccio (m)	1,5
Avanzamento (m)	-0,8
Tilt (m)	14° - 11° - 4°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Disano - Giovi
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 150W – 250W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Da riverniciare Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

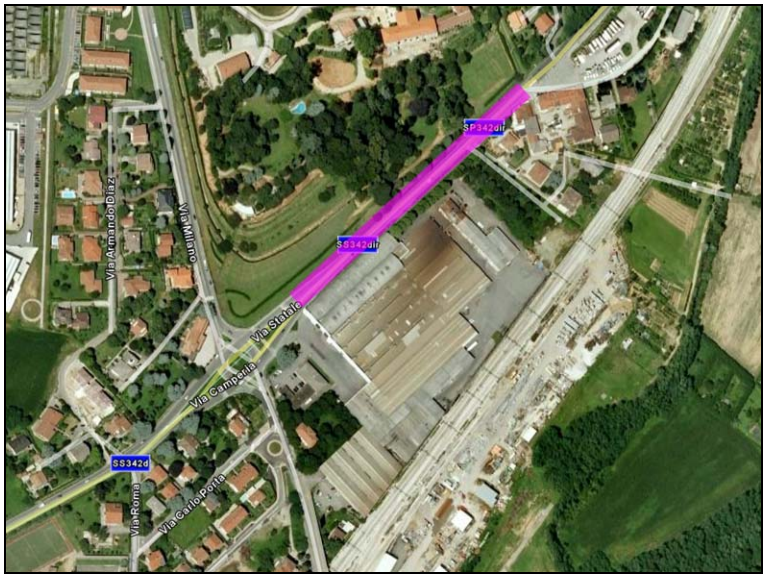

QUADRO 19

VIA LUCANIA
VIA PIEMONTE
VIA SARDEGNA
VIA SICILIA

Ubicazione: via Piemonte

Inquadramento territoriale

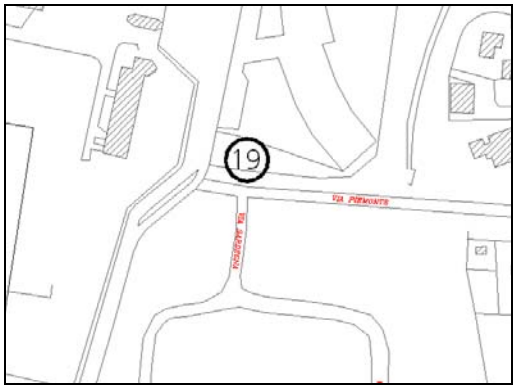

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	19
N° punti luce	4
Via	Via Lucania
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	31
Sbraccio (m)	1,9
Avanzamento (m)	0,8
Tilt (m)	22°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Eclatech - Lch
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	19
N° punti luce	7
Via	Via Piemonte
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	10
Interdistanza (m)	40
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-1,6
Tilt (m)	11°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	19
N° punti luce	11
Via	Via Sardegna
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	30
Sbraccio (m)	1,9
Avanzamento (m)	0,8
Tilt (m)	22°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Eclatec - Lch
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

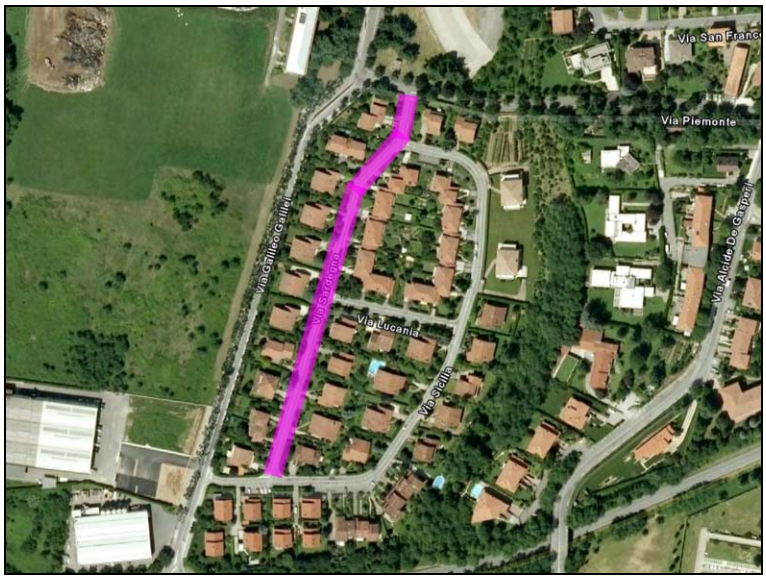

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	19
N° punti luce	16
Via	Via Sicilia
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	1,9
Avanzamento (m)	0,7
Tilt (m)	22°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Eclatec - Lch
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 20-1

VIA BUONARROTI
VIA EDISON

Ubicazione: via Galilei

Inquadramento territoriale

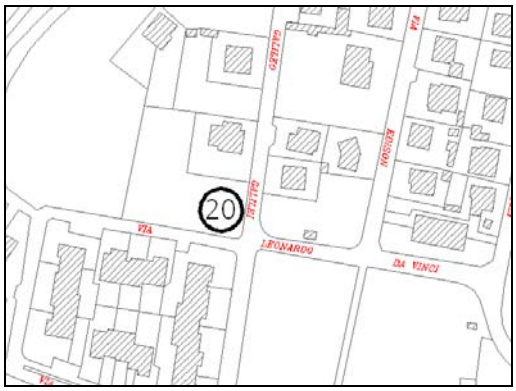

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	20-1
N° punti luce	7
Via	Via Buonarroti
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	26
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	-2,2
Tilt (m)	22°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W – 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	20-1
N° punti luce	4
Via	Via Edison
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	9
Interdistanza (m)	34
Sbraccio (m)	1,9
Avanzamento (m)	1,3
Tilt (m)	17° - 20°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Aec – Lunoide Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 100W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 20-2

VIA LEONARDO DA VINCI

Ubicazione: via Galilei
Inquadramento territoriale
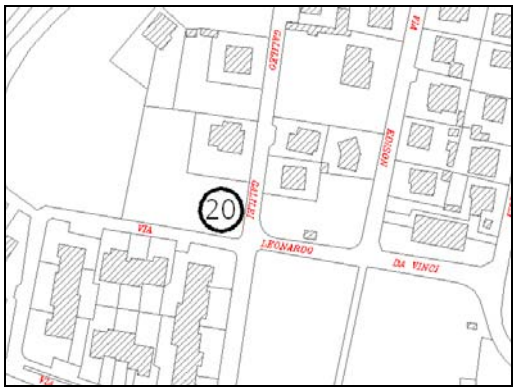

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	20-2
N° punti luce	4
Via	Via Leonardo da Vinci
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	8,5
Altezza da terra (m)	8,5
Interdistanza (m)	31
Sbraccio (m)	2
Avanzamento (m)	0,3
Tilt (m)	18° - 4°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Disano - Giovi
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W – 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Da riverniciare
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 21

VIA I° MAGGIO
VIA XXV APRILE
VIA XXV APRILE (area a prato)

Ubicazione: via XXV Aprile

Inquadramento territoriale

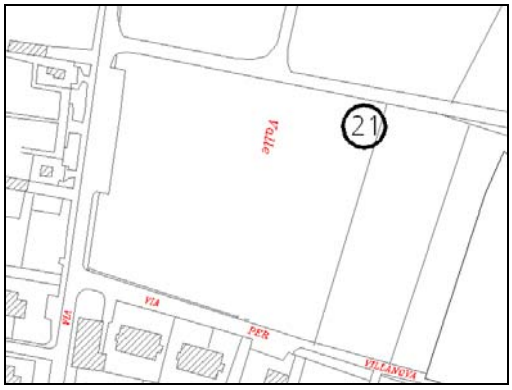

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	21
N° punti luce	6
Via	Via I° Maggio
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	8,5
Altezza da terra (m)	9,8
Interdistanza (m)	30
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	0,1
Tilt (m)	15°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 70W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	21
N° punti luce	8
Via	Via XXV Aprile
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	8,5
Altezza da terra (m)	9,8 - 10
Interdistanza (m)	33
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	0,1
Tilt (m)	15°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 70W – 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	21
N° punti luce	8
Via	Via XXV Aprile
Tipo applicazione	Area a prato
Altezza da terra (m)	9,8 - 12
Sbraccio (m)	1,8
Tilt (m)	15° - 20°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Proiettore
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 70W – 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 22-1

VIA EUROPA
VIA INSURREZIONE

Ubicazione: via Europa
Inquadramento territoriale


TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	22-1
N° punti luce	1
Via	Via Europa
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	8
Altezza da terra (m)	9,8
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	0,6
Tilt (m)	19°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	22-1
N° punti luce	1
Via	Via Insurrezione
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5
Altezza da terra (m)	9,8
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	0,5
Tilt (m)	16°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Eclatec - Lch
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 22-2

VIA BARASSI
VIA INSURREZIONE

Ubicazione: via Europa
Inquadramento territoriale


TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	22-2
N° punti luce	3
Via	Via Barassi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7,5
Altezza da terra (m)	9,8
Interdistanza (m)	32
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	1,4
Tilt (m)	17°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Eclatech - Lch
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

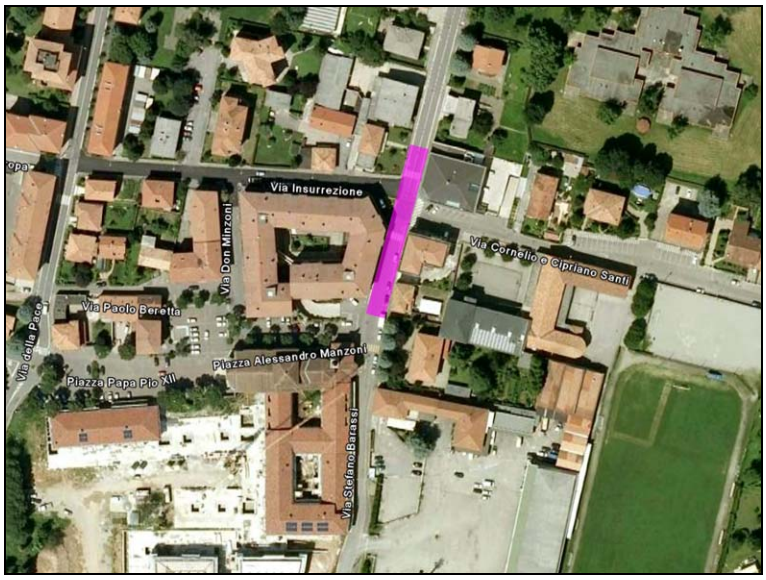

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	22-2
N° punti luce	4
Via	Via Insurrezione
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5 - 6
Altezza da terra (m)	9,8
Interdistanza (m)	29
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	0,5
Tilt (m)	16°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Eclatech - Lch
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 23

VIA BAZZINI
VIA D'ACQUISTO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA SANTI CORNELIO E CIPRIANO

Ubicazione: via Papa Giovanni XXIII

Inquadramento territoriale

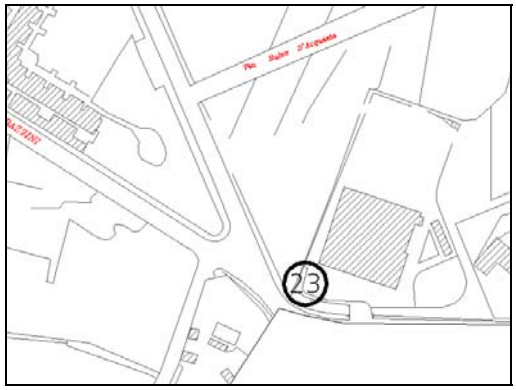

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	23
N° punti luce	1
Via	Via Bazzini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	12
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-1,9
Tilt (m)	6°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 250W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	23
N° punti luce	5
Via	Via D'Acquisto
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	11,8 - 12
Interdistanza (m)	39
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	-0,5 – 1,3
Tilt (m)	6° - 18°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Pollice - Andromeda
Condizioni apparecchio	Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	23
N° punti luce	1
Via	Via Papa Giovanni XXIII
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	12
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-2,3
Tilt (m)	10°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 250W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Da riverniciare
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	23
N° punti luce	13
Via	Via Santi Cornelio e Cipriano
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	11 – 7,5
Altezza da terra (m)	9,8 – 9,5
Interdistanza (m)	31
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	1,8 - 1,6
Tilt (m)	18° - 5°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Pollice - Andromeda Disano – Giovi
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo Braccio
Materiale sostegno	Acciaio zincato Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

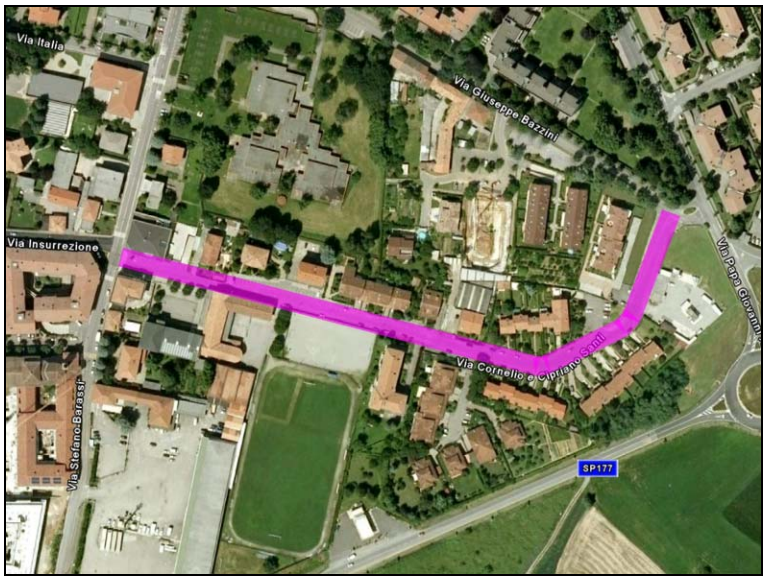

QUADRO 24

VIA BANFI
VIA BARASSI
VIA BAZZINI
VIA BAZZINI (percorso ciclopedonale)
VIA BRIANZA
VIA DELLA PACE

Ubicazione: via Bazzini

Inquadramento territoriale

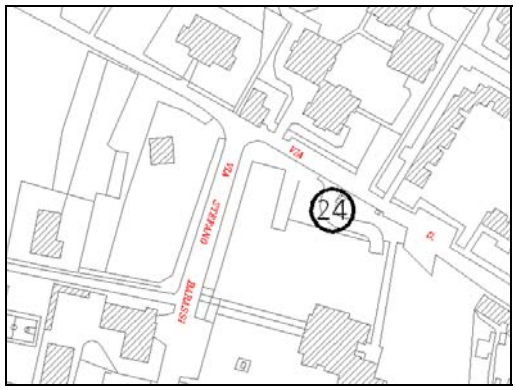

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	24
N° punti luce	16
Via	Via Banfi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5
Altezza da terra (m)	8 - 10
Interdistanza (m)	27
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-2 - -0,5
Tilt (m)	11°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	24
N° punti luce	6
Via	Via Barassi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7,5
Altezza da terra (m)	9,8
Interdistanza (m)	32
Sbraccio (m)	1,8 – 2,8
Avanzamento (m)	0,6
Tilt (m)	17°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Eclatech - Lch
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

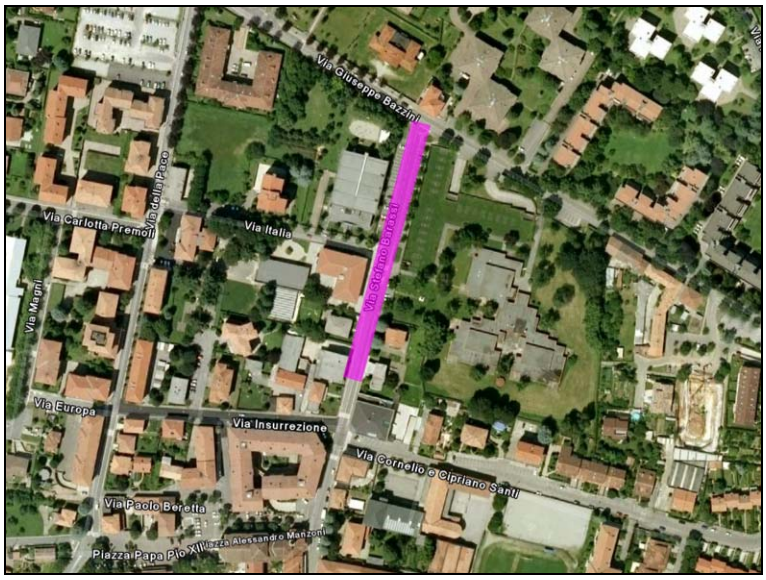

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	24
N° punti luce	17
Via	Via Bazzini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	9,8 – 9 - 10 - 12
Interdistanza (m)	32
Sbraccio (m)	2 – 1,2
Avanzamento (m)	0,5 – 0 - -1,4 - -0,6
Tilt (m)	22° - 0° - 7° -
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Ni – Ni Eclatec - Lch Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Insufficiente Sufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 125W Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

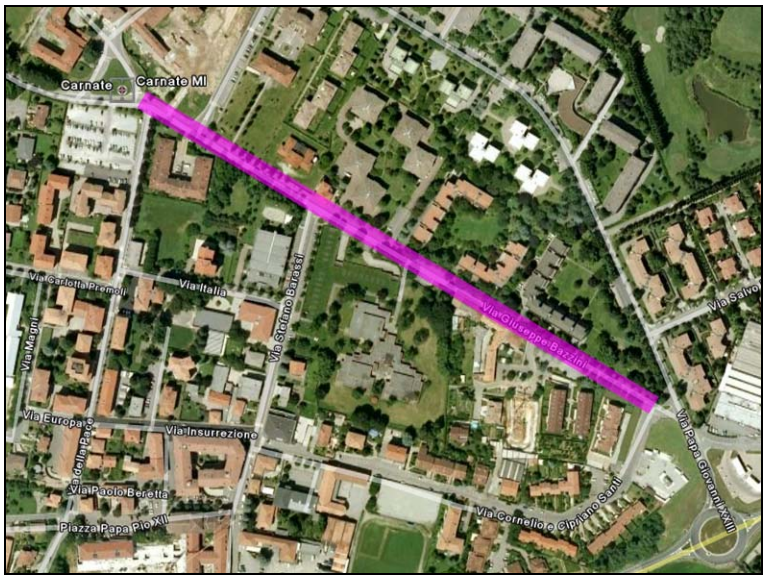

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	24
N° punti luce	7
Via	Via Bazzini
Tipo applicazione	Percorso ciclopedonale
Altezza da terra (m)	4
Sbraccio (m)	-
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Arredo urbano a luce diretta
Tipo chiusura apparecchio	Vetro opalino
Modello apparecchio	Pollice - Bambù
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W – 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Da verniciare
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

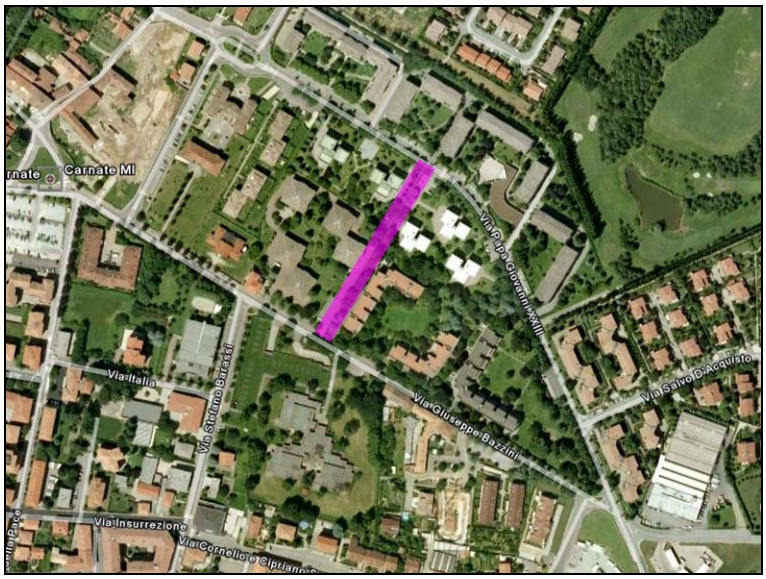

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	24
N° punti luce	4
Via	Via Brianza
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	12
Interdistanza (m)	38
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-5,5
Tilt (m)	9°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 250W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	24
N° punti luce	2
Via	Via della Pace
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6,5
Altezza da terra (m)	10
Interdistanza (m)	38
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-2
Tilt (m)	12°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Eclatec - Lch
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

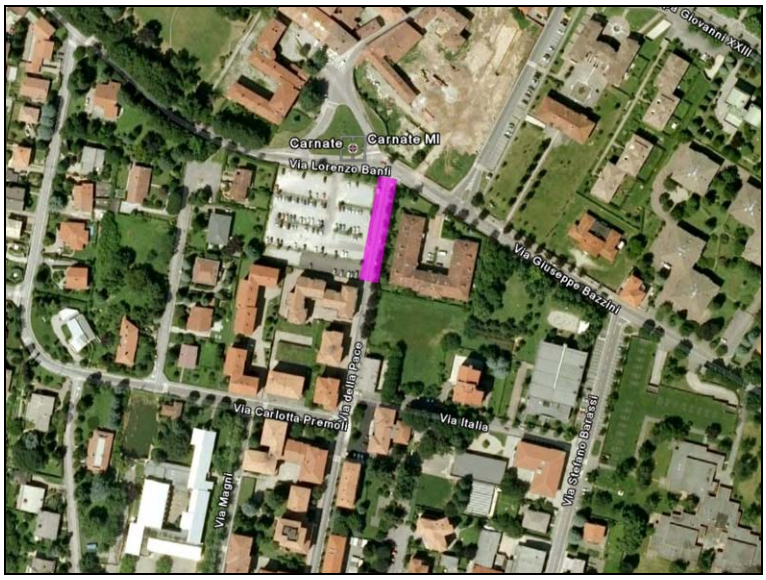

QUADRO 25

VIA BERLINGUER
VIA MORO
VIA PERTINI

Ubicazione: via Papa Giovanni XXIII

Inquadramento territoriale

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	25
N° punti luce	4
Via	Via Berlinguer
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	29
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	0,9
Tilt (m)	16°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W - 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	25
N° punti luce	8
Via	Via Moro
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	29
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	0,9
Tilt (m)	16°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W - 125W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	25
N° punti luce	13
Via	Via Pertini
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	5,5
Altezza da terra (m)	7,8
Interdistanza (m)	29
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	0,9
Tilt (m)	16°
Tipo apparecchio	Armatura aperta
Tipo chiusura apparecchio	-
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 26

VIA GALILEI

Ubicazione: via Fermi
Inquadramento territoriale
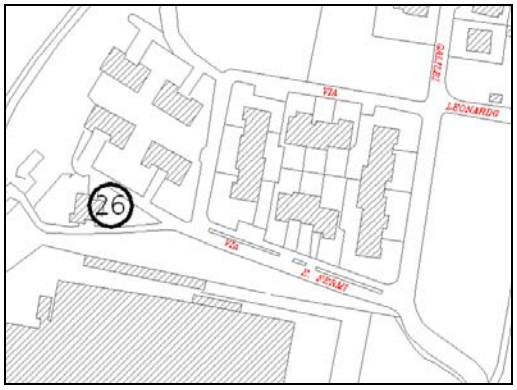

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	26
N° punti luce	20
Via	Via Galilei
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	8 - 16
Altezza da terra (m)	12 – 12,5
Interdistanza (m)	46
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-1,7 - -1,2 - 8
Tilt (m)	14° - 12° - 0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Ni - Ni G.C. Illumination – Tekna Grechi – Ellisse Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Sufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 250W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono Da riverniciare
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 27

VIA BARASSI
S.P. N° 177

Ubicazione: via Barassi
Inquadramento territoriale
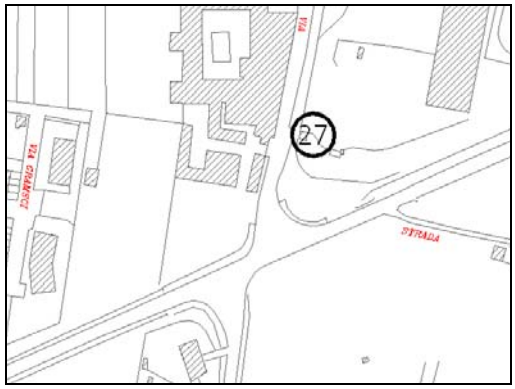

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	27
N° punti luce	3
Via	Via Barassi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7,5
Altezza da terra (m)	6,5 – 7,5
Interdistanza (m)	55
Sbraccio (m)	4 – 1,2 - 3
Avanzamento (m)	2,9 – 0,3 – 2,2
Tilt (m)	0° - 5°
Tipo apparecchio	Armatura aperta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	- Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni – Ni Grechi - Ellisse
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Cemento
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea - Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

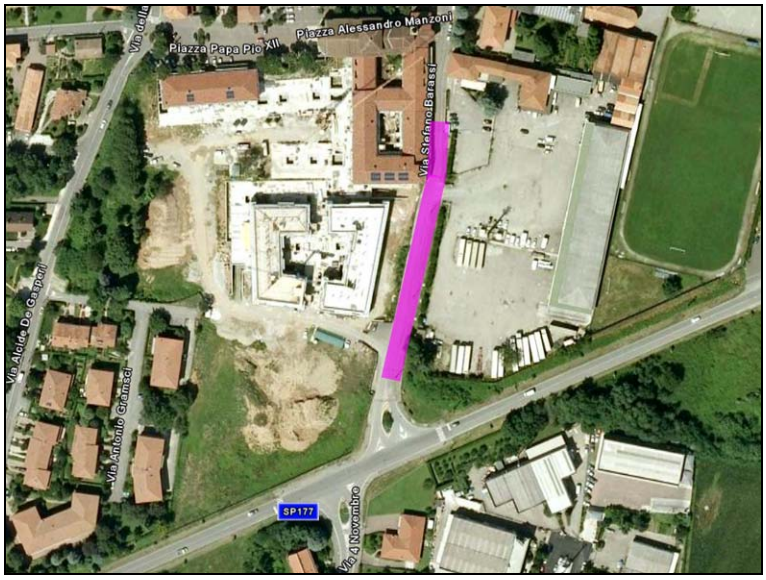

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	27
N° punti luce	8
Via	S.P. n° 177
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7,5
Altezza da terra (m)	8,9 – 9,8
Interdistanza (m)	-
Sbraccio (m)	2,5 – 2,2
Avanzamento (m)	1,3 - -1,5 - -0,8
Tilt (m)	9° - 18° - 0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Ni - Ni Disano – Giovi Schreder - Squalo
Condizioni apparecchio	Sufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 250W Sodio a bassa pressione 135W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio verniciato Acciaio zincato
Stato del sostegno	Da sostituire Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

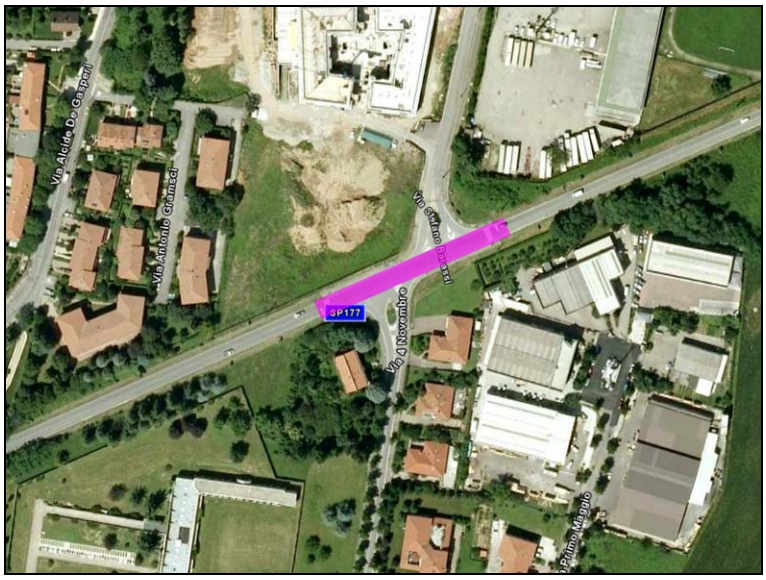

QUADRO 28

VIA FORNACE
VIA MATTEOTTI

Ubicazione: via Barassi

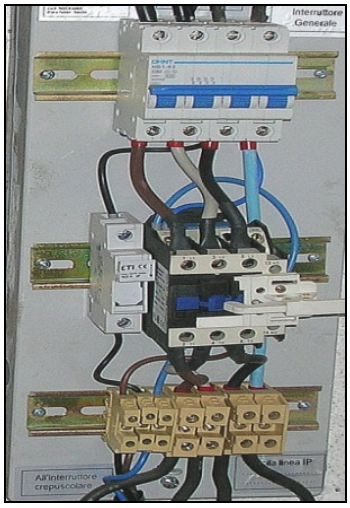

Inquadramento territoriale

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	28
N° punti luce	8
Via	Via Fornace
Tipo applicazione	Stradale - Parcheggio
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	12 – 3,5
Interdistanza (m)	39
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-2,9
Tilt (m)	12° - 0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Eclatec – Lcm Aec - Lunoide
Condizioni apparecchio	Sufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 250W - 100W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	28
N° punti luce	3
Via	Via Matteotti
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	10 - 12
Interdistanza (m)	26
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-1,2
Tilt (m)	22°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W - 250W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

QUADRO 29

VIA MATTEOTTI
S.S. N° 342dir MILANO LECCO

Ubicazione: via Matteotti

Inquadramento territoriale

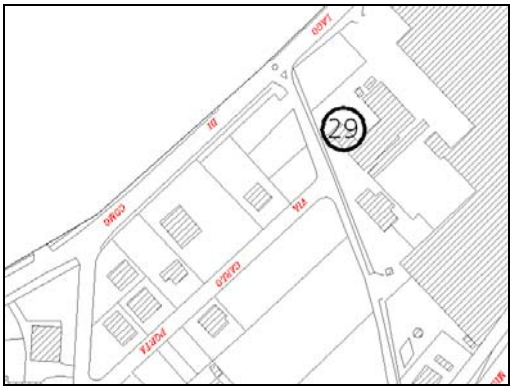

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	29
N° punti luce	12
Via	Via Matteotti
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	9
Altezza da terra (m)	11 - 12
Interdistanza (m)	37
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-1,3
Tilt (m)	15°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo Vetro piano
Modello apparecchio	Eclatec – Lcm Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 250W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono Da sostituire
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

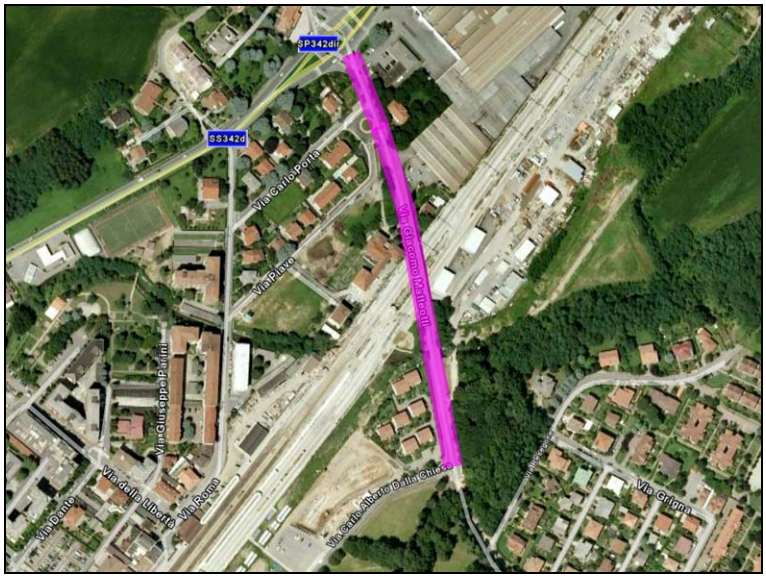

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	29
N° punti luce	5
Via	S.S. n° 342dir Milano Lecco
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7,5
Altezza da terra (m)	12
Interdistanza (m)	38
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-2,4
Tilt (m)	13°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Pollice - Andromeda
Condizioni apparecchio	Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 250W
Conformità L.R.38/04	Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Aerea - Interrata
Proprietà	Enel Sole

Posizionamento impianto

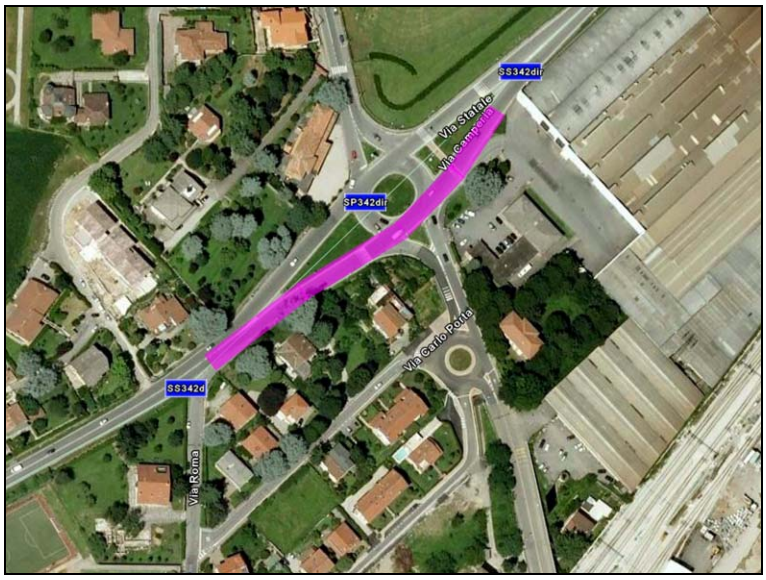

QUADRO 1000

VIA GRANDI

Ubicazione: via Grandi
Inquadramento territoriale
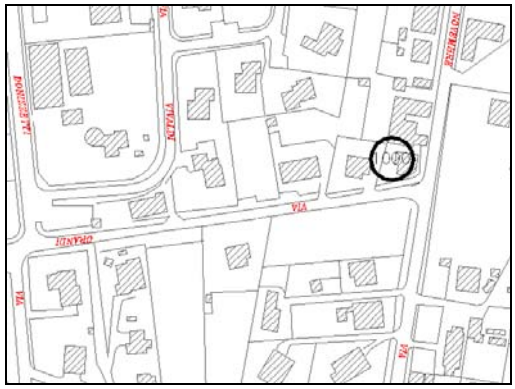

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	1000
N° punti luce	19
Via	Via Grandi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	10
Interdistanza (m)	27
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-1,5
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Disano - Giovi
Condizioni apparecchio	Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

QUADRO 1001

VIA PER VILLANOVA (laterale)

Ubicazione: via per Villanova
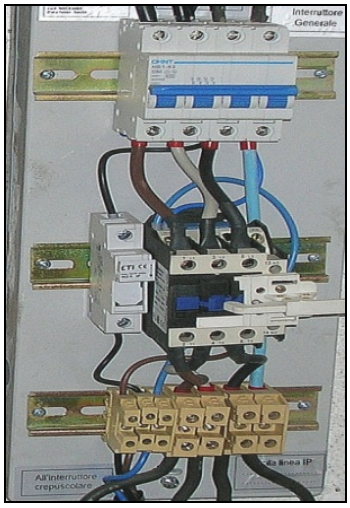
Inquadramento territoriale

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	1001
N° punti luce	7
Via	Via per Villanova (laterale)
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	9
Altezza da terra (m)	9,8 – 8,8
Interdistanza (m)	26
Sbraccio (m)	1,8
Avanzamento (m)	0,5
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 100W - 150W
Conformità L.R.38/04	Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

QUADRO 1002

VIA FORNACE

Ubicazione: via Campell

Inquadramento territoriale



TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	1002
N° punti luce	4
Via	Via Fornace
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	7
Interdistanza (m)	22
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-1,4
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 70W
Conformità L.R.38/04	Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

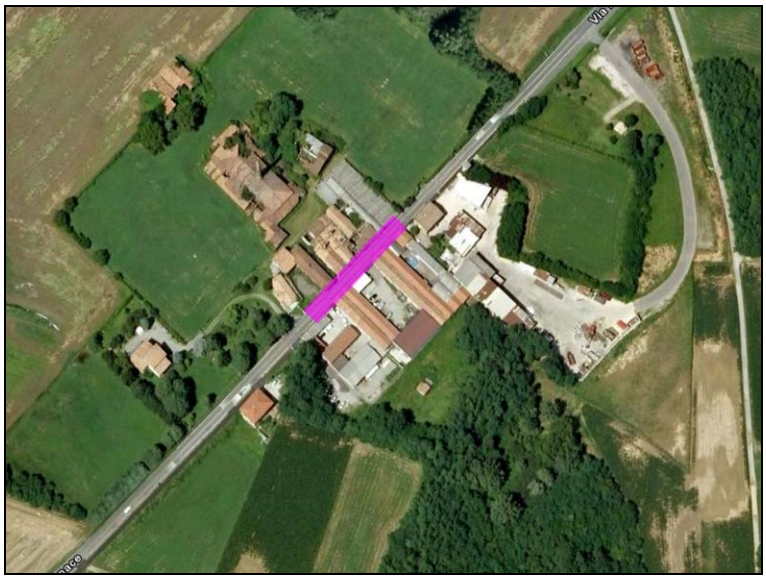

QUADRO 1002-2

VIA CAMPELL

Ubicazione: via Campell
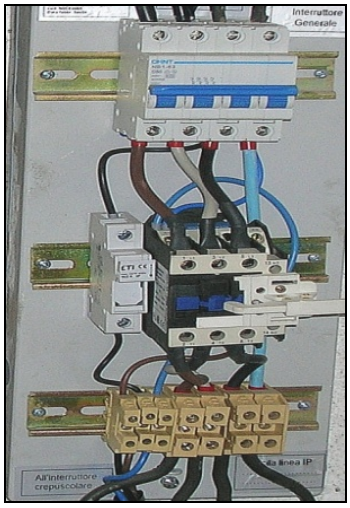
Inquadramento territoriale
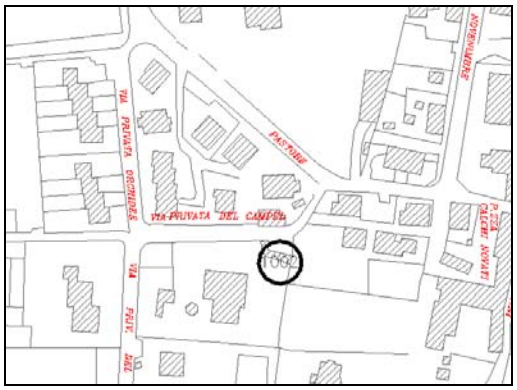

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	1002-2
N° punti luce	5
Via	Via Campell
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7
Altezza da terra (m)	6
Interdistanza (m)	23
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-2,5 - 0
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 70W
Conformità L.R.38/04	Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

CENTRI COMUNALI

MONUMENTO AI CADUTI
ORATORIO DI SANTA CROCE
PIAZZA PIO XII
S.P. N°177
VIA BANFI (PARCHEGGIO)
VIA MARCONI
VIA PASCOLI (PARCHEGGIO)
VIA PASCOLI (PARCO)
VIA PETRARCA (PARCHEGGIO)

Ubicazione: -
-
Inquadramento territoriale
-

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	
N° punti luce	2
Via	Monumento ai Caduti
Tipo applicazione	Edifici e monumenti
Tipo apparecchio	Proiettore
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Ni - Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Incandescenza 100W
Conformità L.R.38/04	Da adeguare con schermatura
Tipo di sostegno	A terra
Materiale sostegno	-
Stato del sostegno	-
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	
N° punti luce	2
Via	Oratorio di Santa Croce
Tipo applicazione	Edifici e monumenti
Tipo apparecchio	Proiettore
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Disano – Indio
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da adeguare con schermatura
Tipo di sostegno	Palo ornamentale
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	
N° punti luce	1
Via	Piazza Pio XII
Tipo applicazione	Parcheggio
Altezza da terra (m)	10
Sbraccio (m)	-
Tilt (m)	9°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Eclatec – Lch
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	A parete
Materiale sostegno	-
Stato del sostegno	-
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	
N° punti luce	4
Via	S.P. n° 177
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	7,5
Altezza da terra (m)	8
Interdistanza (m)	28
Sbraccio (m)	-
Avanzamento (m)	-2,5
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Fivep - Oyster
Condizioni apparecchio	Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	
N° punti luce	6
Via	Via Banfi
Tipo applicazione	Parcheggio
Altezza da terra (m)	7,5
Sbraccio (m)	0,5
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Disano – Giovi
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	
N° punti luce	2
Via	Via Marconi
Tipo applicazione	Stradale
Larghezza strada (m)	6
Altezza da terra (m)	5
Interdistanza (m)	25
Sbraccio (m)	0,5
Avanzamento (m)	0,5
Tilt (m)	11°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Disano – Mini Tonale
Condizioni apparecchio	Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 70W
Conformità L.R.38/04	Conforme
Tipo di sostegno	Braccio
Materiale sostegno	Acciaio verniciato
Stato del sostegno	Da riverniciare
Tipo di linea elettrica	Aerea
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	
N° punti luce	2
Via	Via Pascoli
Tipo applicazione	Parcheggio
Altezza da terra (m)	12
Sbraccio (m)	-
Tilt (m)	13°
Tipo apparecchio	Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro curvo
Modello apparecchio	Ni – Ni
Condizioni apparecchio	Sufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 150W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

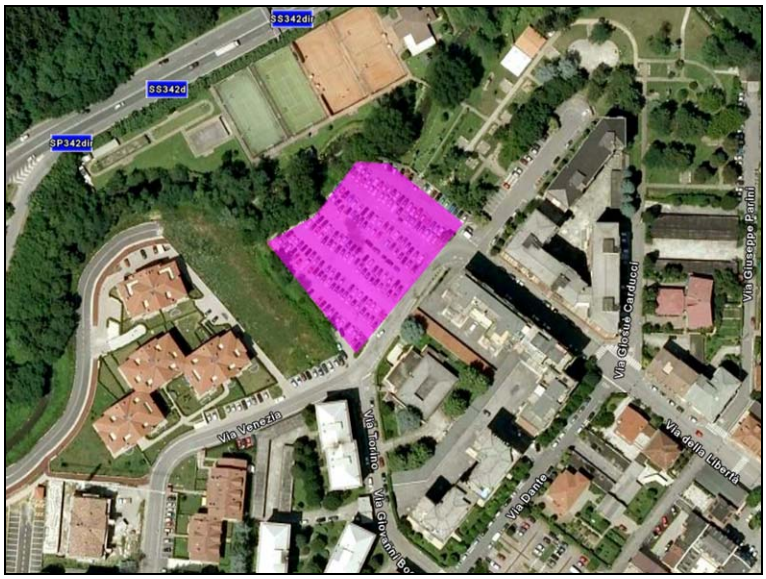

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	
N° punti luce	25
Via	Via Pascoli
Tipo applicazione	Area verde
Altezza da terra (m)	8
Sbraccio (m)	1 – 0,9
Tilt (m)	0° - 3°
Tipo apparecchio	Arredo urbano a luce diretta Armatura chiusa
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Disano – Torpedo Disano - Giovi
Condizioni apparecchio	Buono
Tipo di sorgente e potenza	Sodio ad alta pressione 70W
Conformità L.R.38/04	Conforme
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto

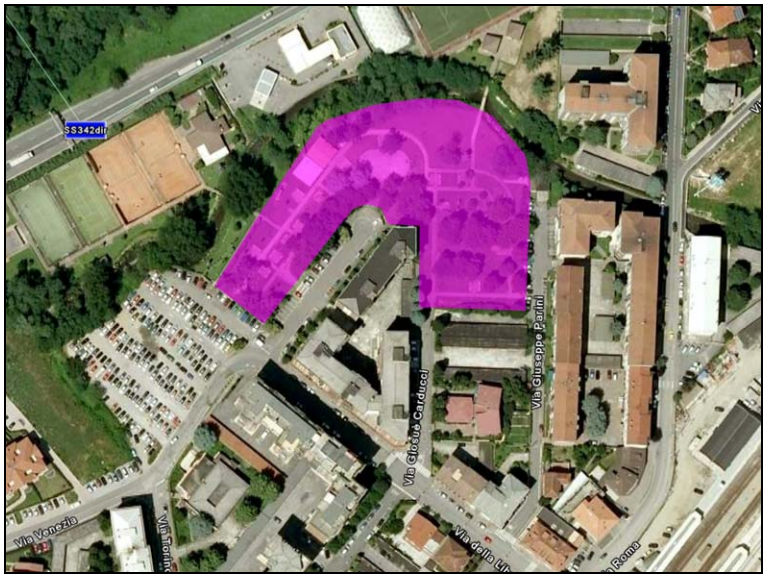

TRATTI OMOGENEI	
Quadro elettrico n.	
N° punti luce	11
Via	Via Petrarca
Tipo applicazione	Parcheggio
Altezza da terra (m)	3,5
Sbraccio (m)	-
Tilt (m)	0°
Tipo apparecchio	Arredo urbano a luce diretta
Tipo chiusura apparecchio	Vetro piano
Modello apparecchio	Disano - Volo
Condizioni apparecchio	Insufficiente
Tipo di sorgente e potenza	Mercurio 80W
Conformità L.R.38/04	Da sostituire
Tipo di sostegno	Palo
Materiale sostegno	Acciaio zincato
Stato del sostegno	Buono
Tipo di linea elettrica	Interrata
Proprietà	Comunale

Posizionamento impianto